

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div>SIEMENS</div><div>www.siemens.ch/knx</div><div><div>Siemens Svizzera AG Smart Infrastructure Building Products</div><div>Sennweidstr. 47 6312 Steinhausen</div><div>Tel. +41 585 579 220</div><div><div>Capo progetto Collaboratore</div><div>Squadra KNX Squadra KNX</div></div></div></div>					<div>Schema elettrico</div> <div><div>Numero oggetto Nome oggetto Osservazione Via CAP/località</div><div>Esempi di circuiti KNX</div></div> <div><div>Impianto Sottogruppo</div></div> <div><div>Numero schema Quad. elettrico Numero progetto Numero contratto</div><div>BP_KNX_BSP01</div></div> <div><div>Nome cliente Via CAP/località</div><div>Committente Via CAP/località</div><div>Progettista 1 Via CAP/località</div><div>Progettista 2 Via CAP/località</div></div>				
<div><div>Informazioni, documenti e documenti di progettazione si trovano sotto: www.siemens.ch/knx</div><div>Con riserva di modifiche.</div></div>									

Data

Collab

Verificato

Indice

Squadra KNX

b

Sostituzione di

Sostituito con

Siemens Svizzera AG
Smart Infrastructure
Building Products

Foglio del titolo

BP_KNX_BSP01

Foglio 1

Quantità di fogli 19

= 0.1


+


=.2/1


Indice


[SIE]_Inhalt_03_001


[illegible]

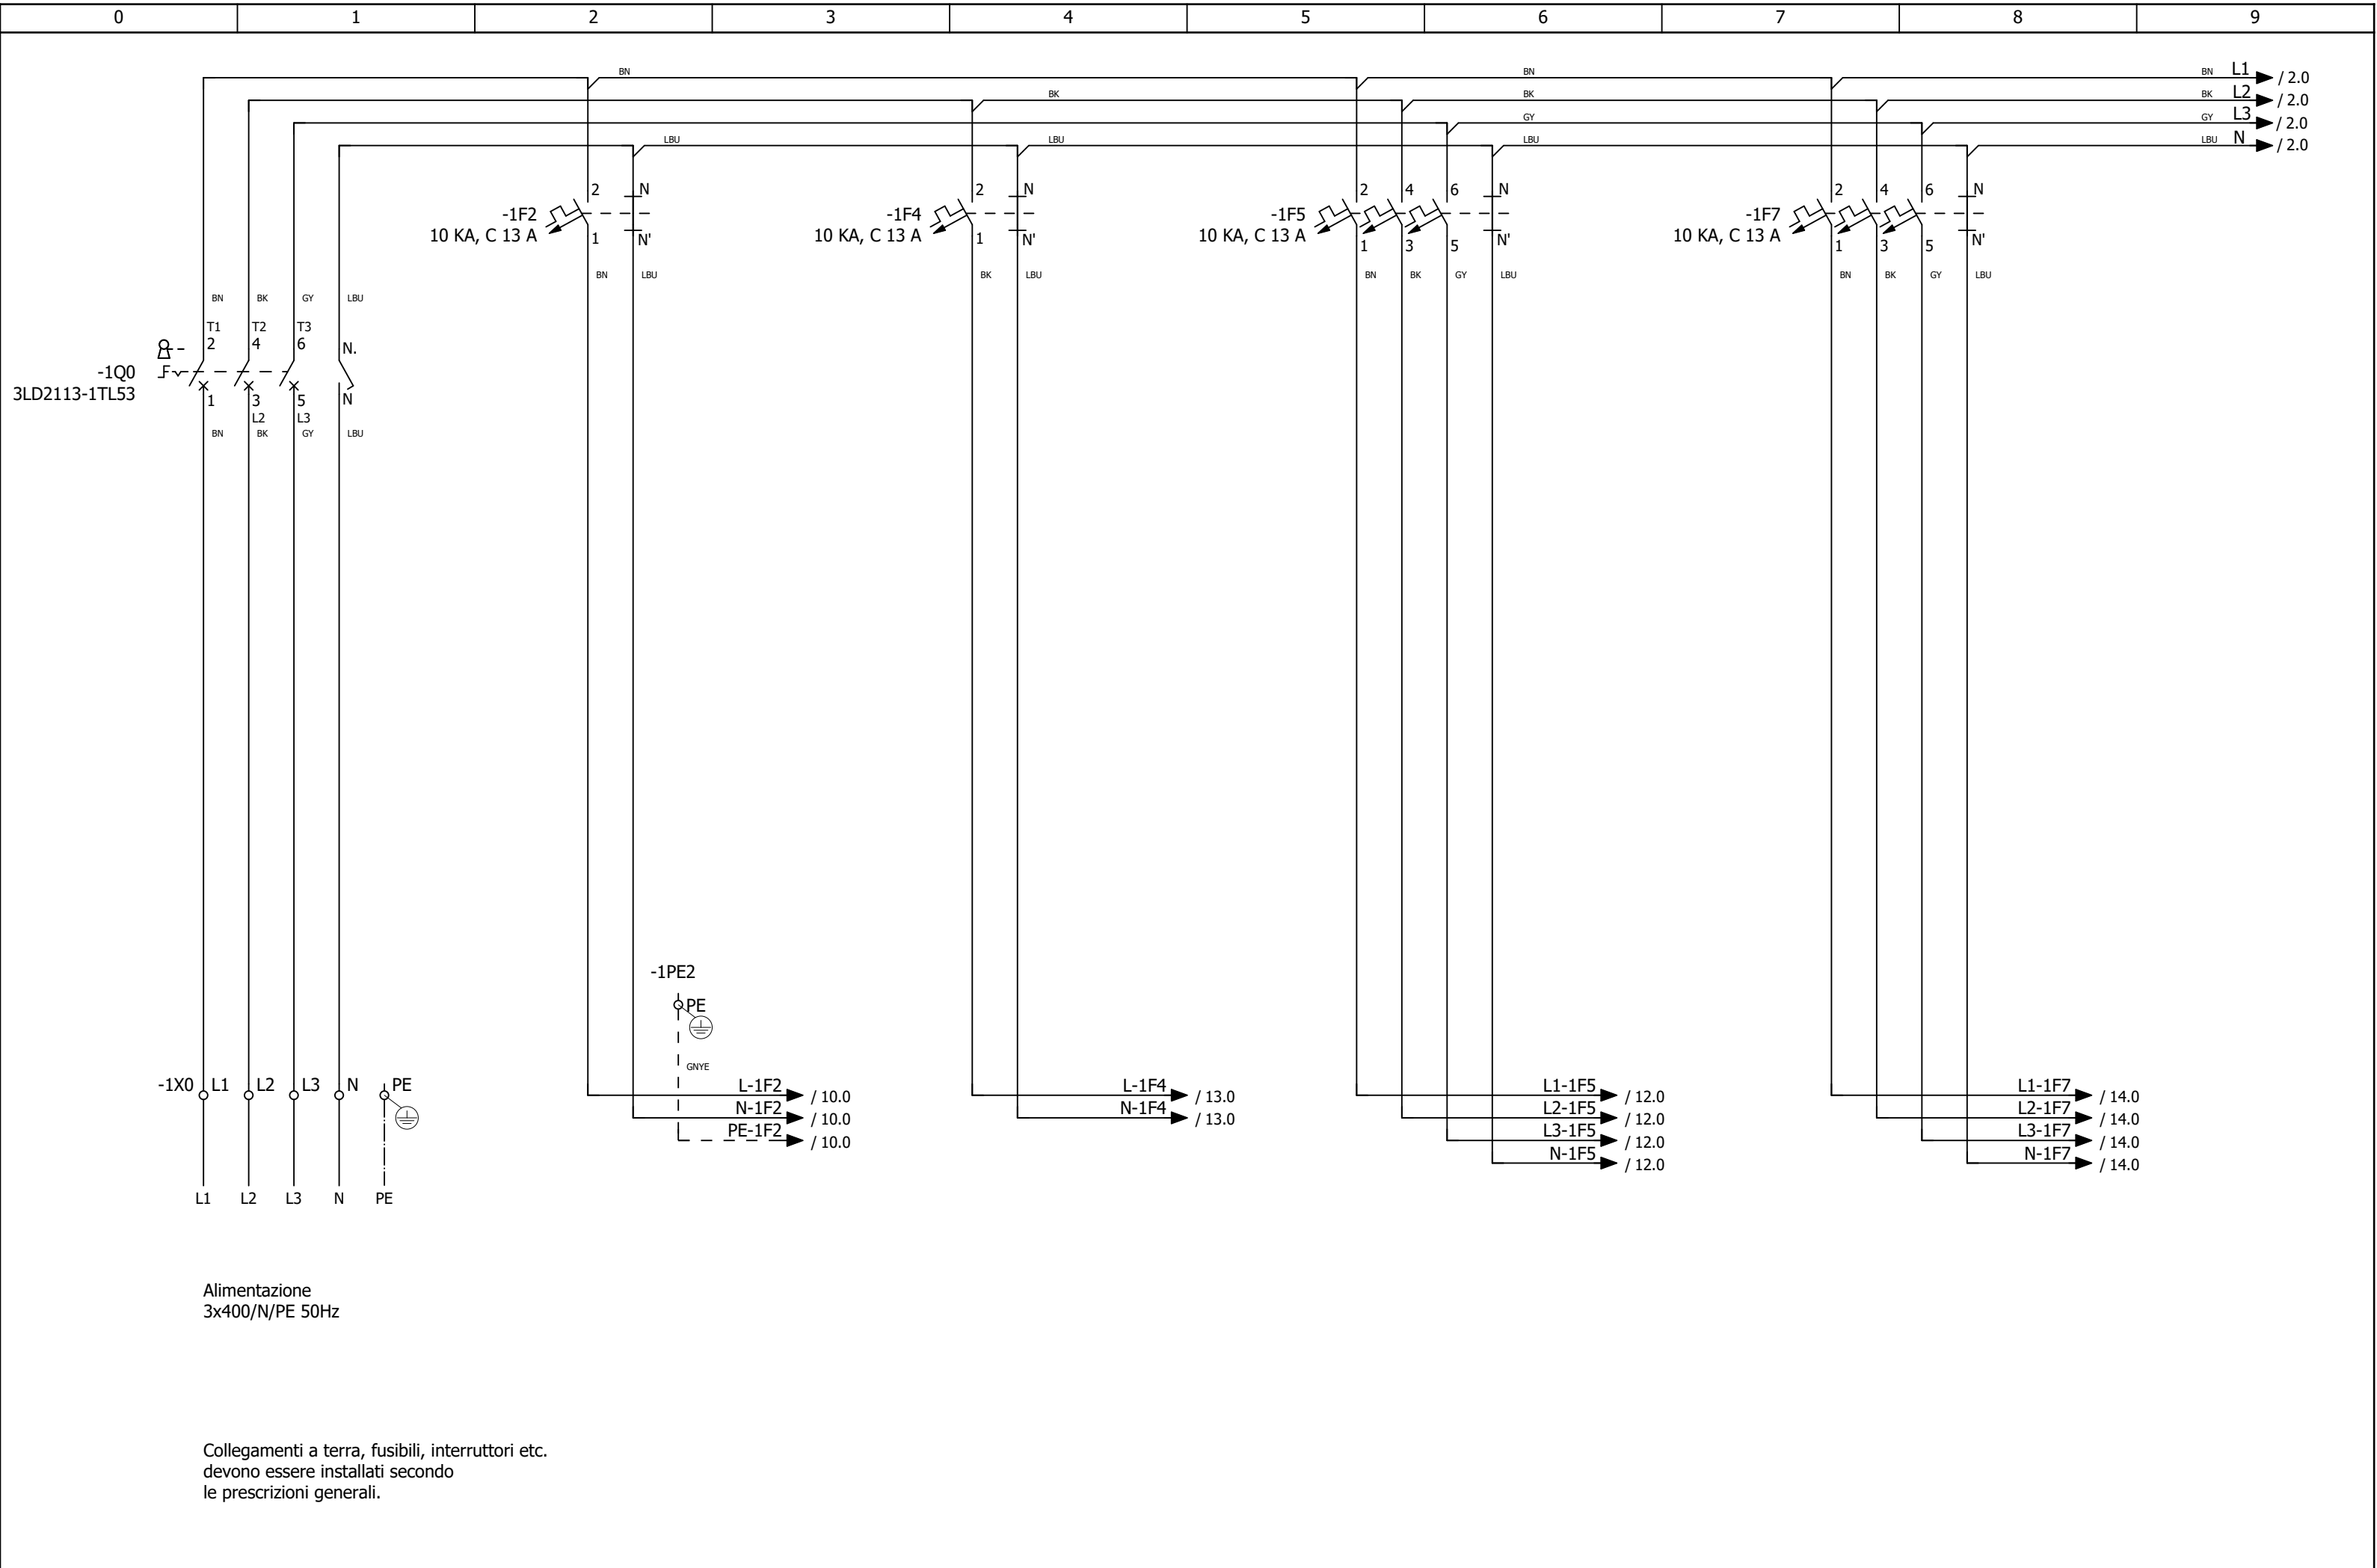


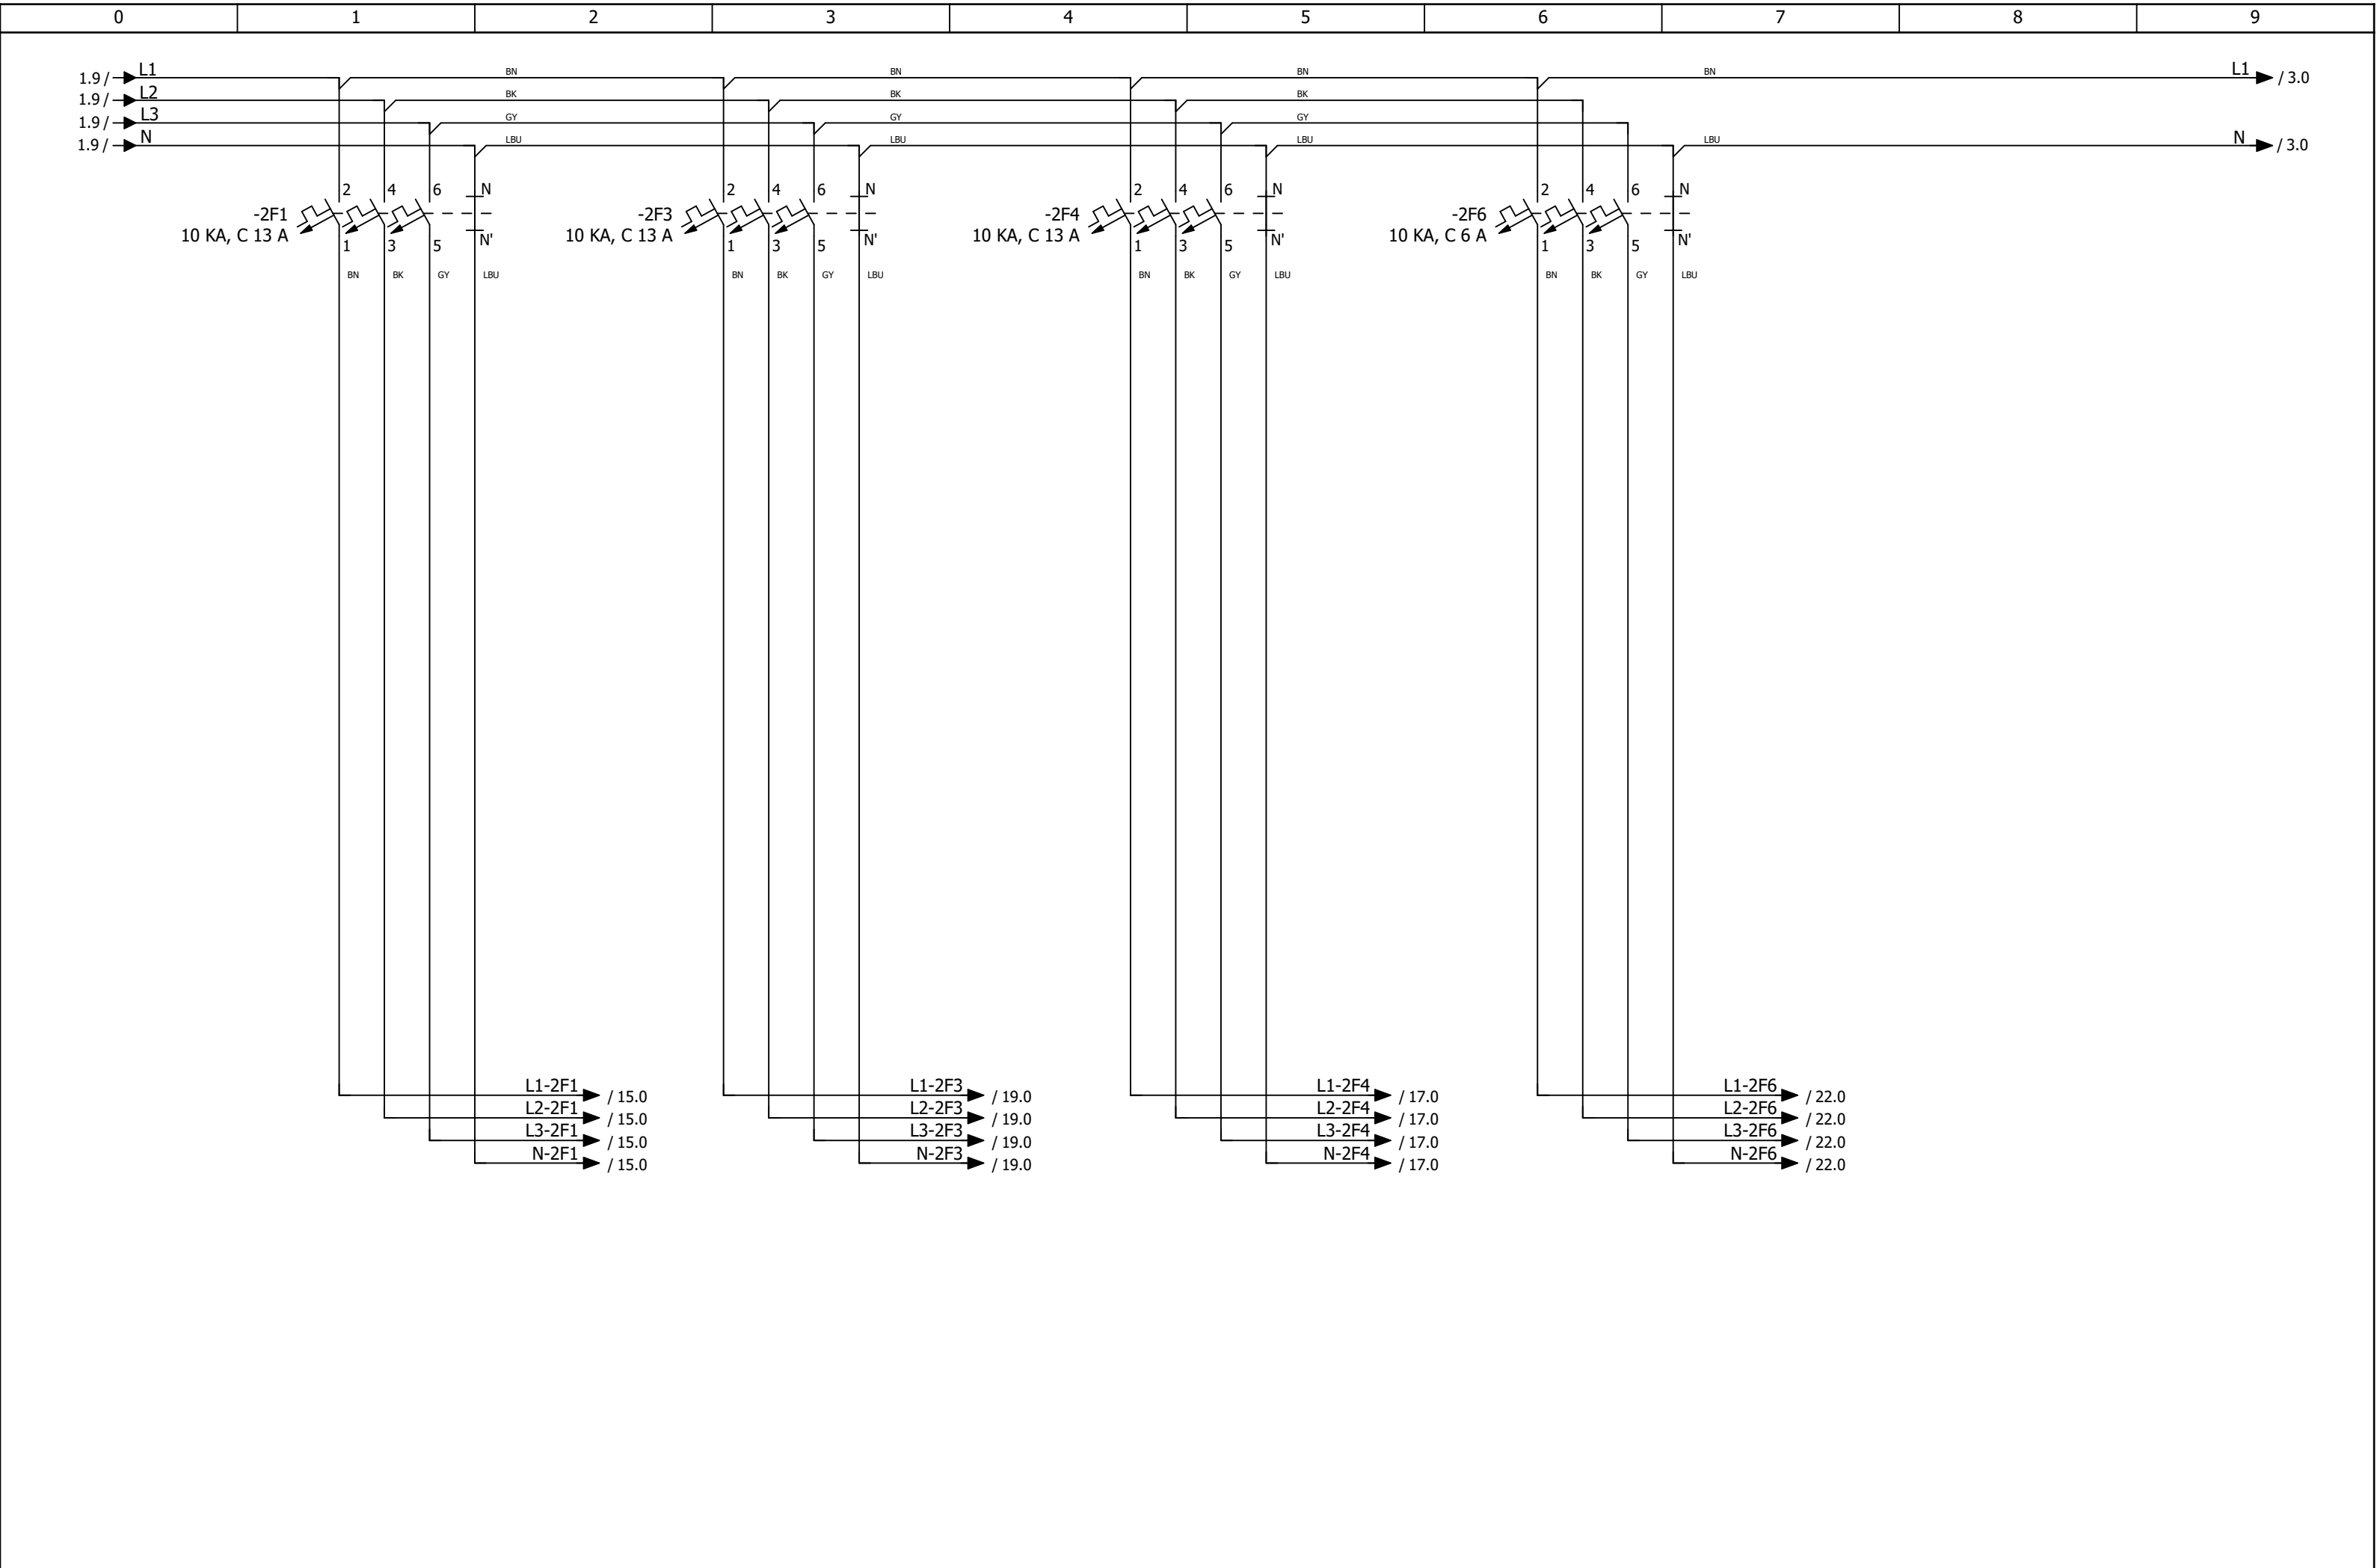


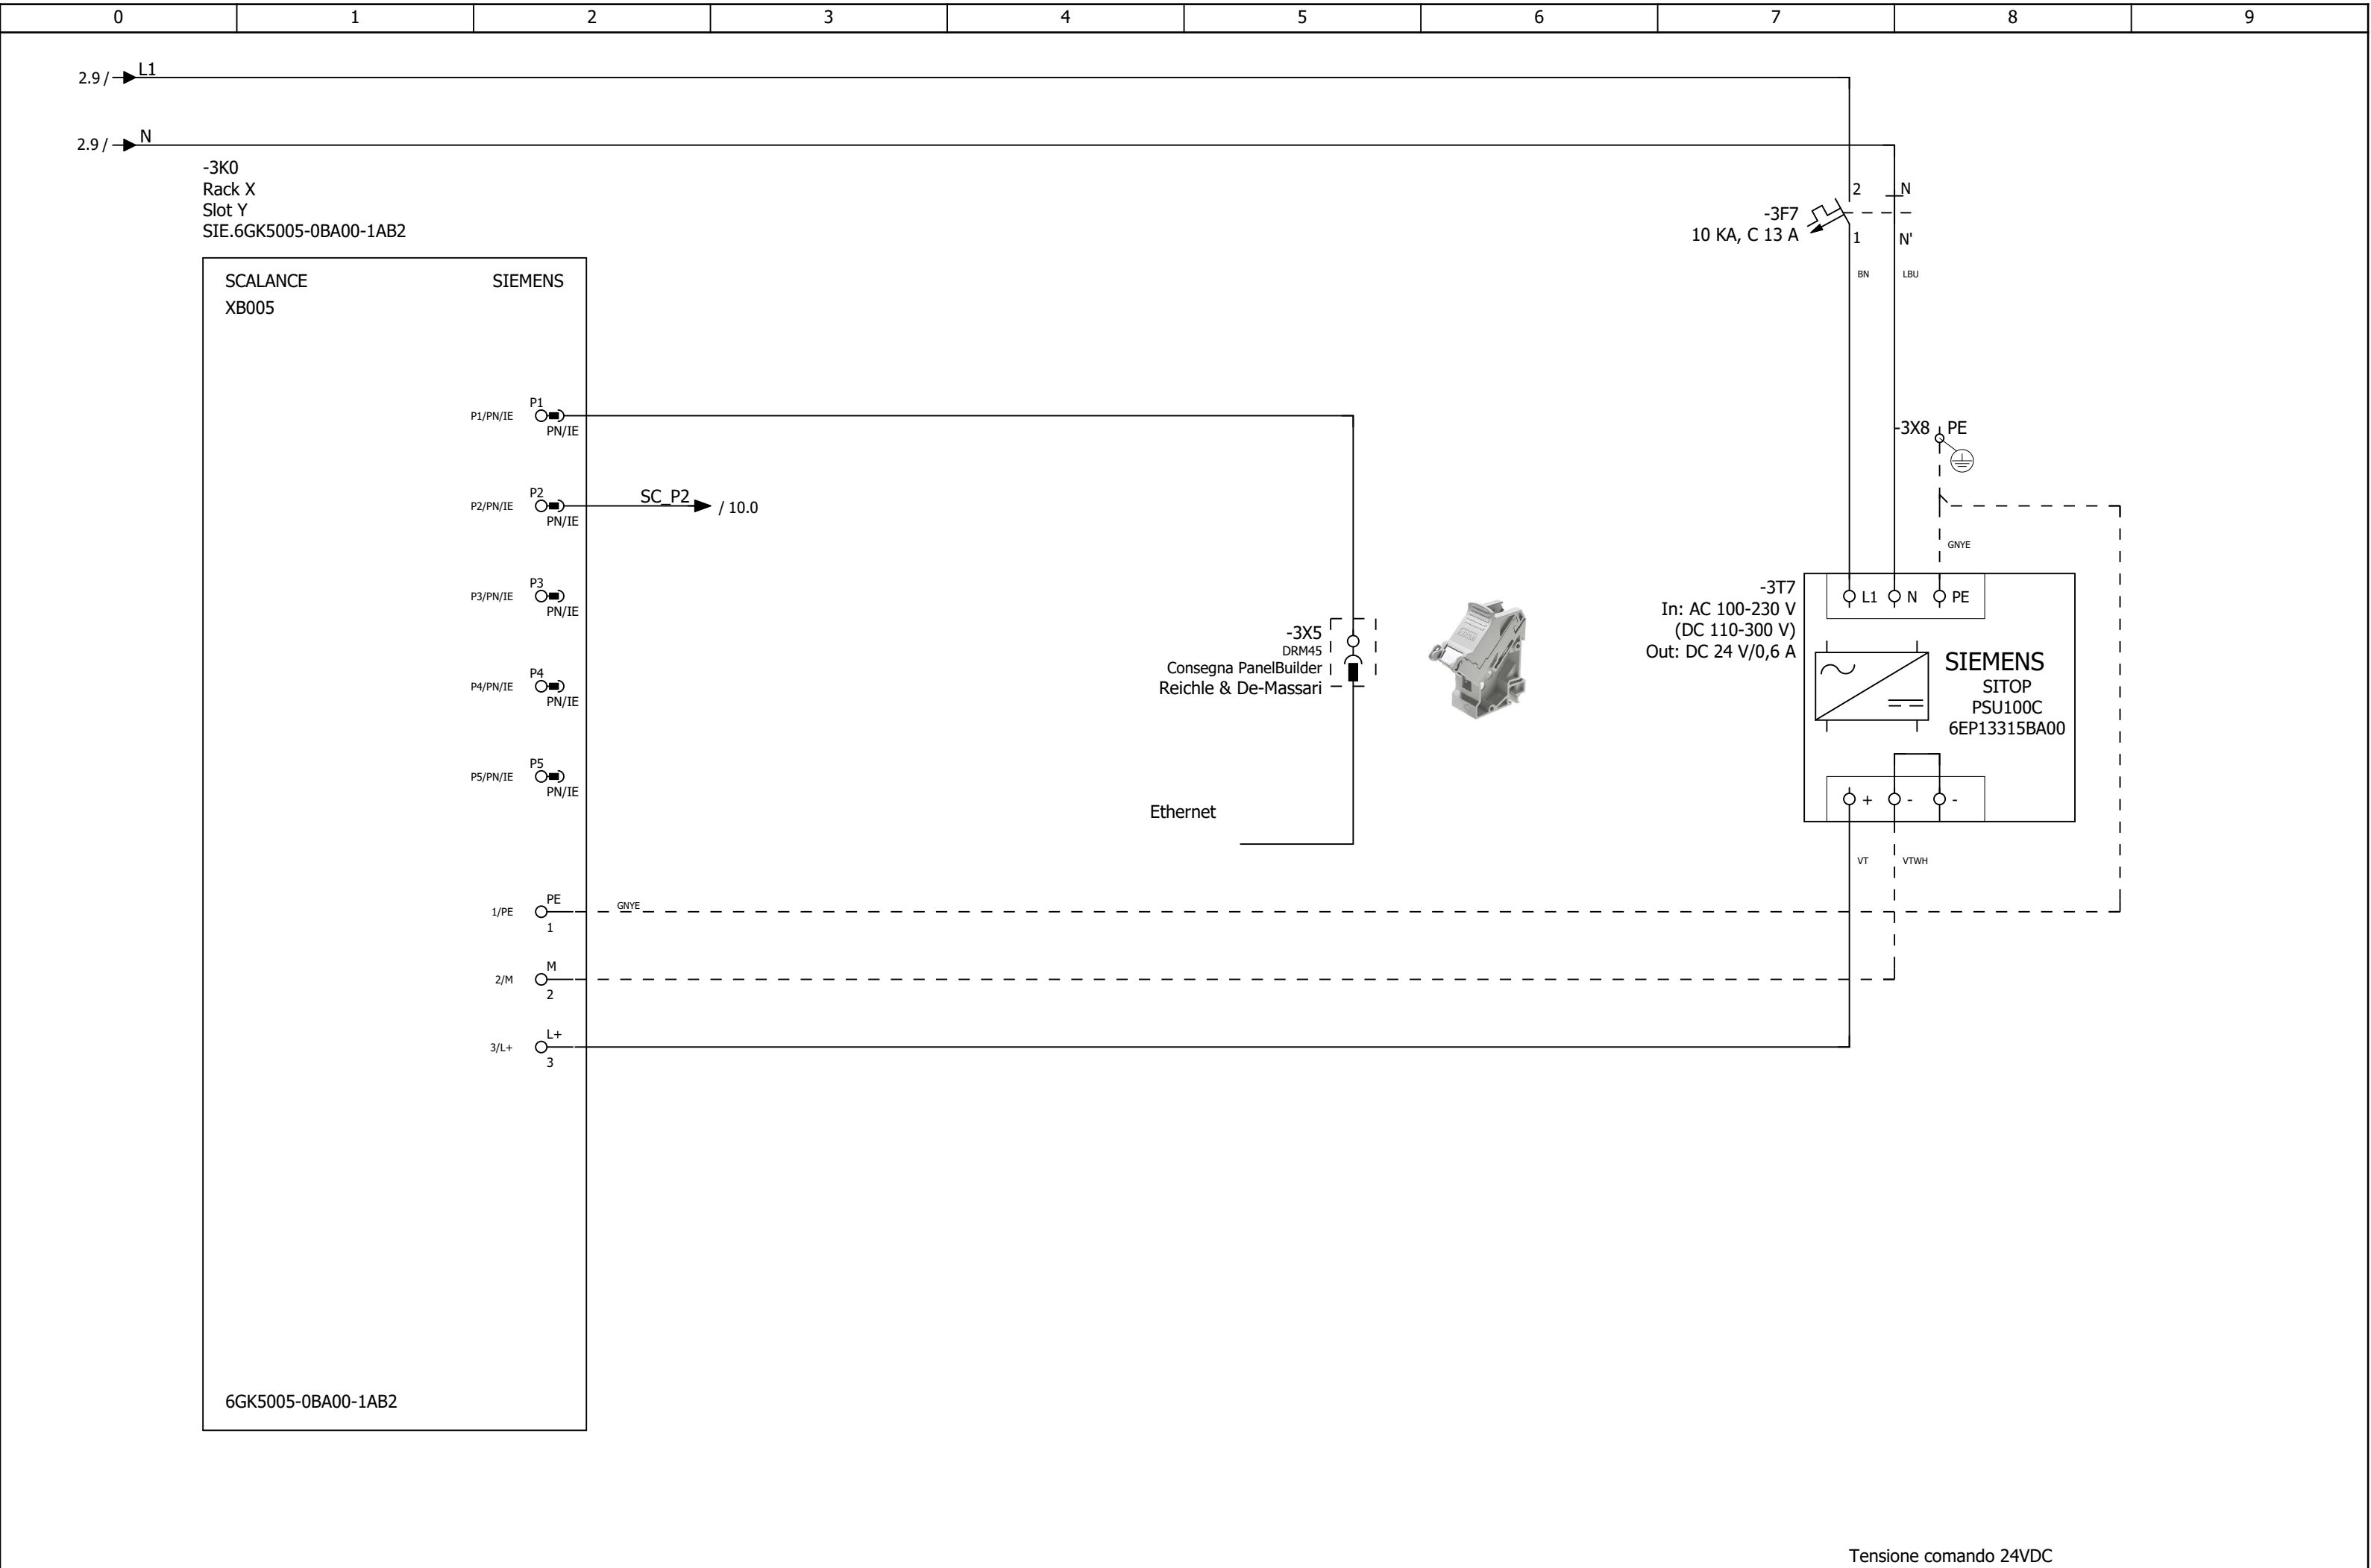


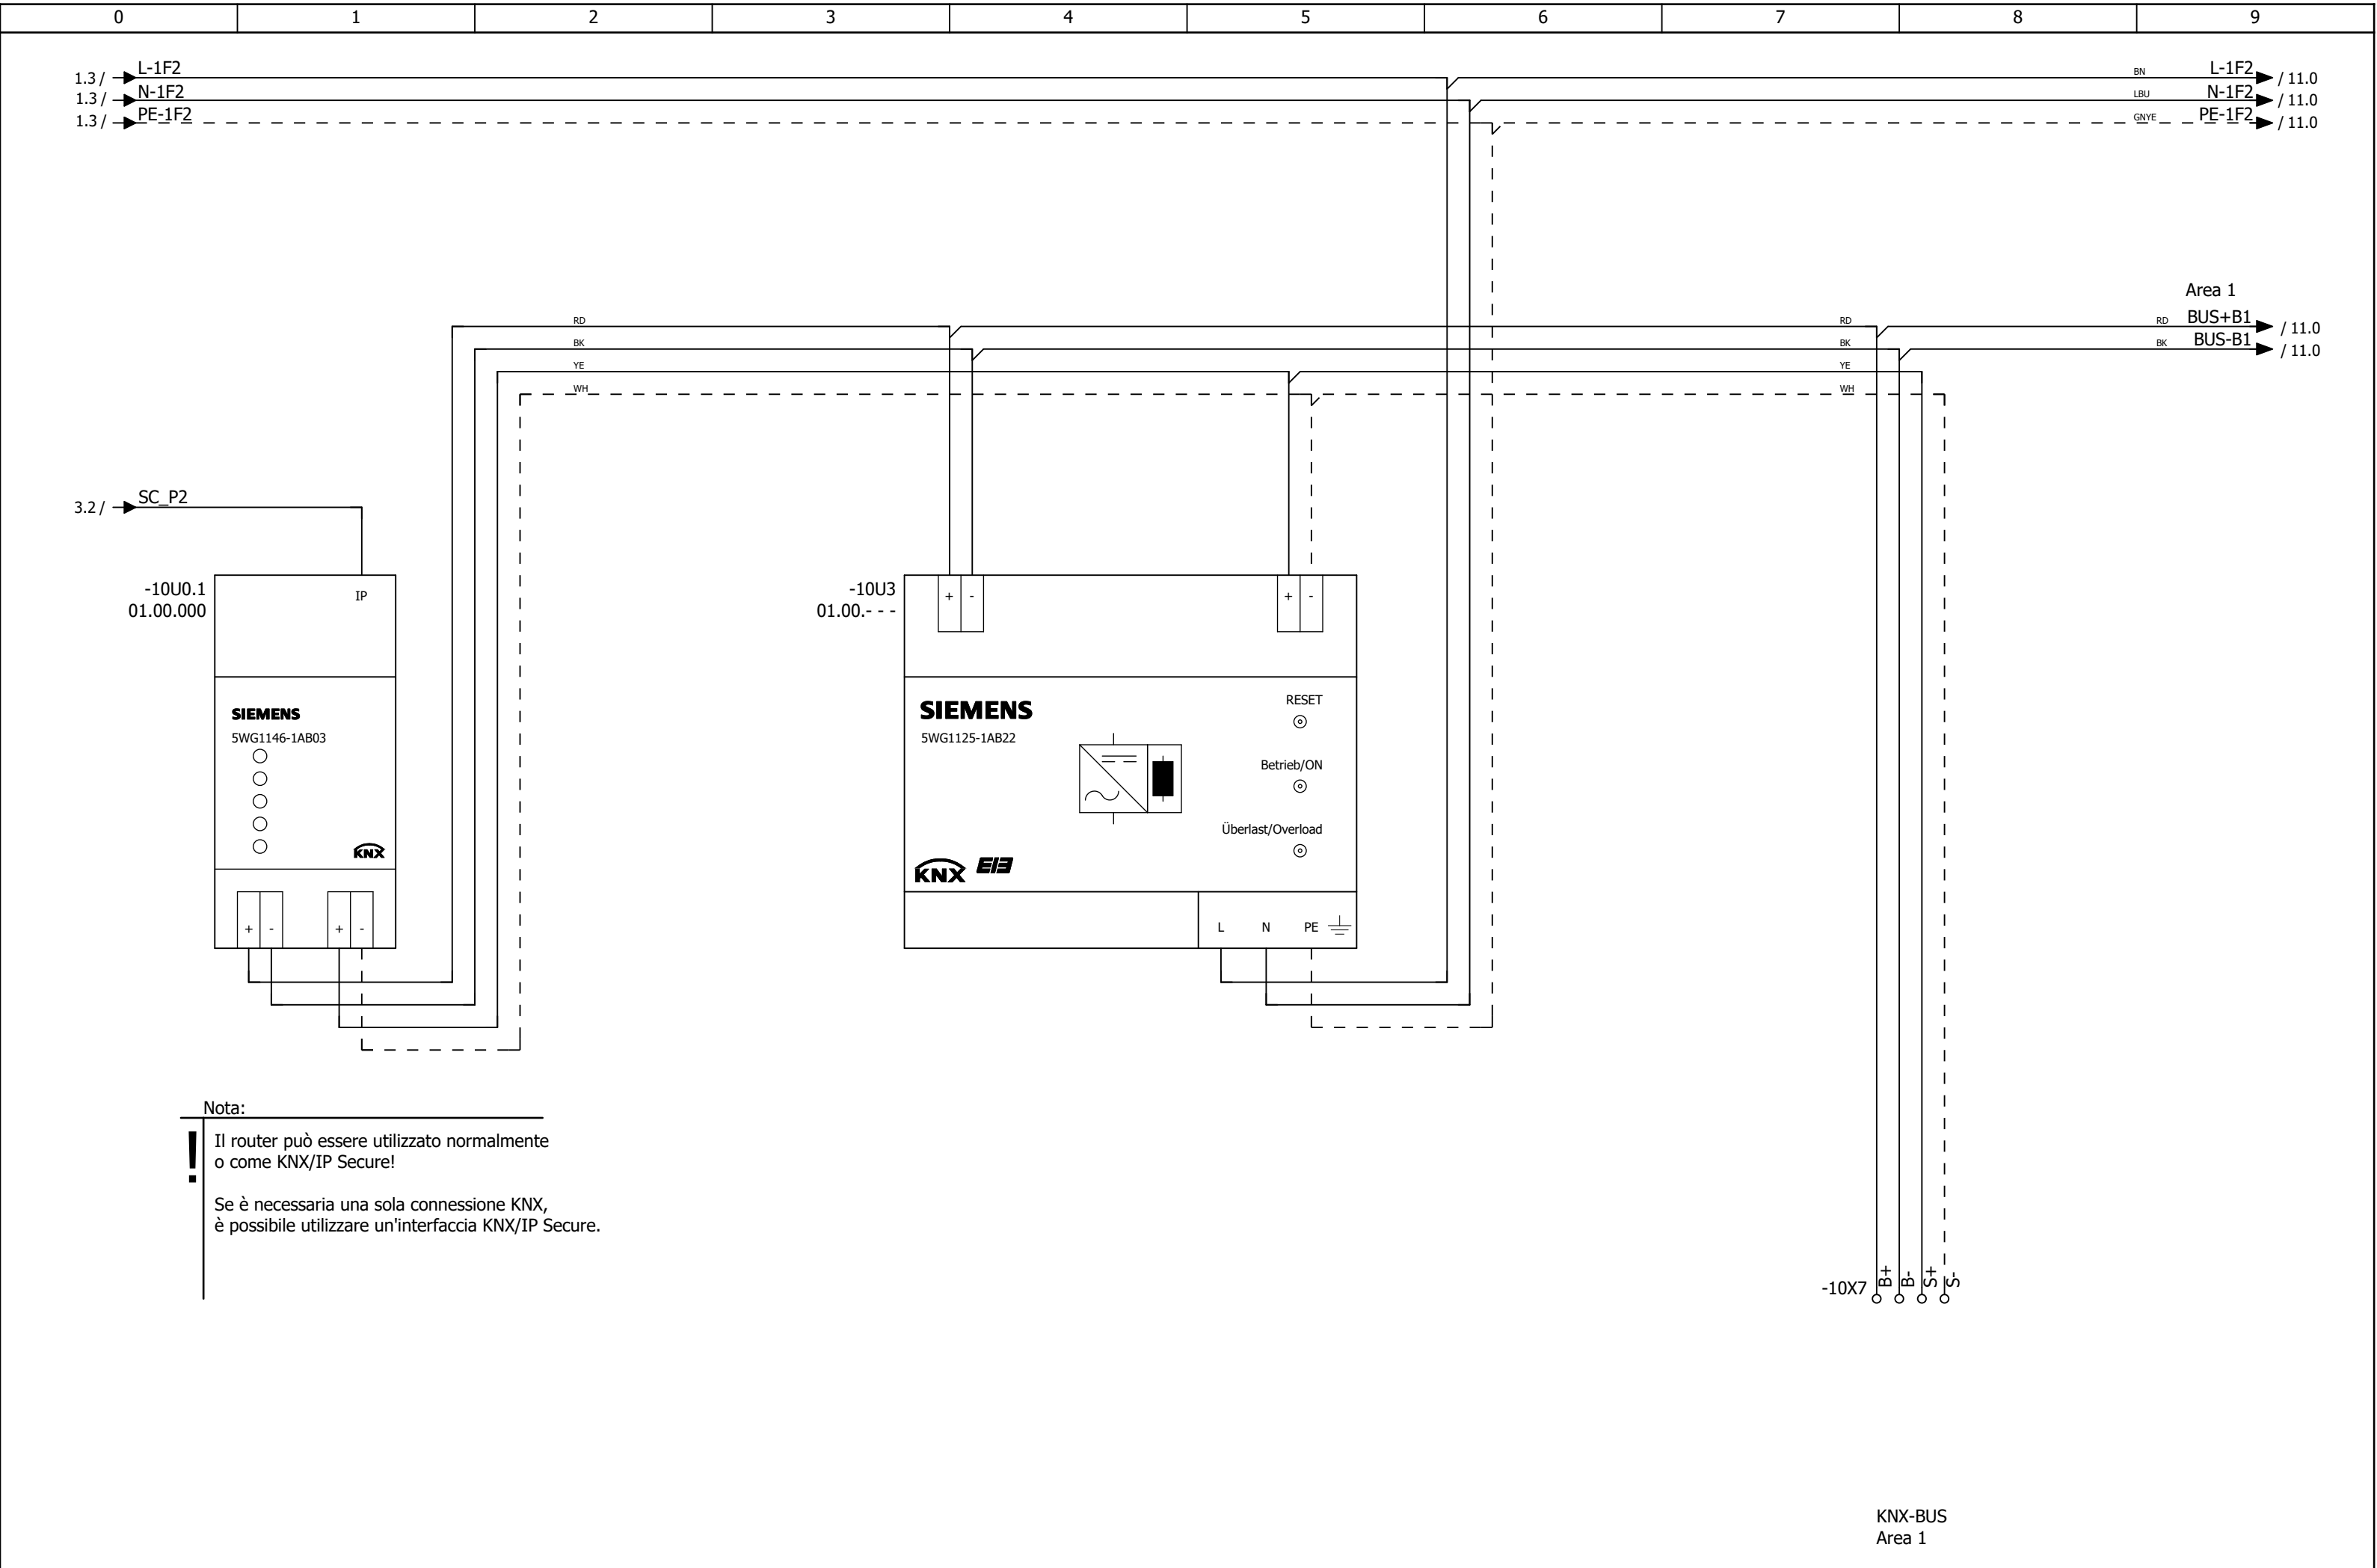


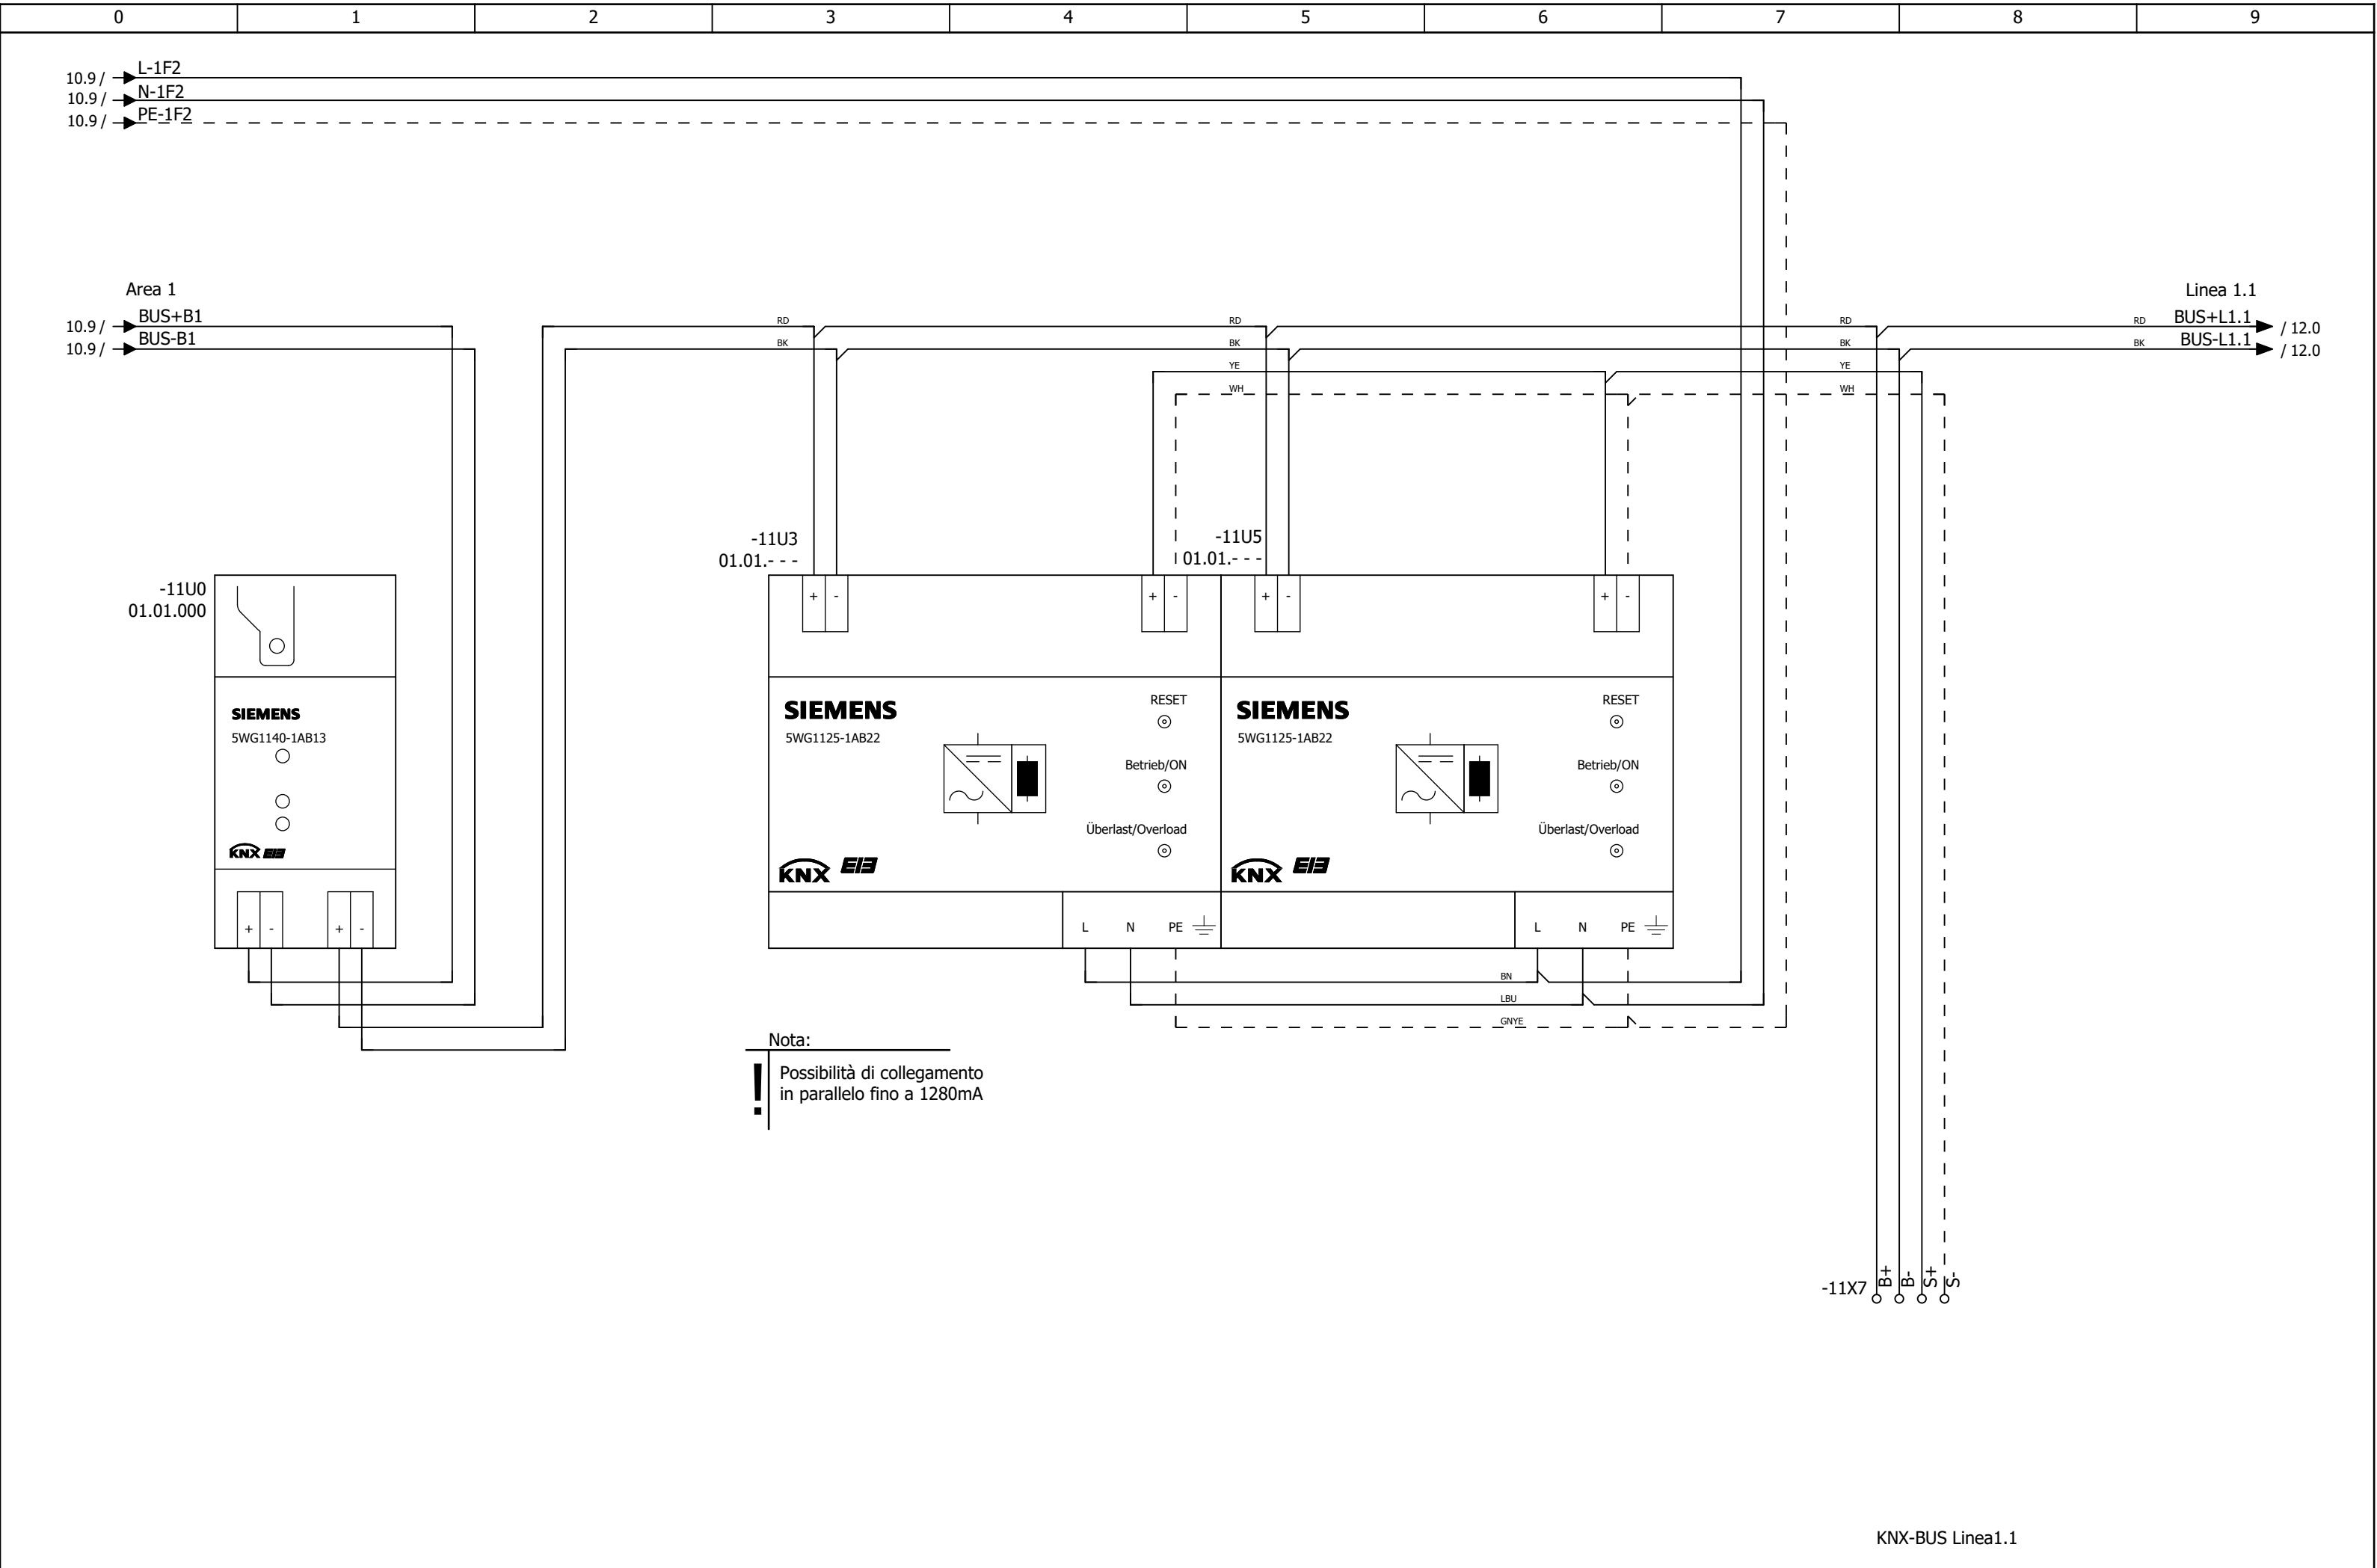


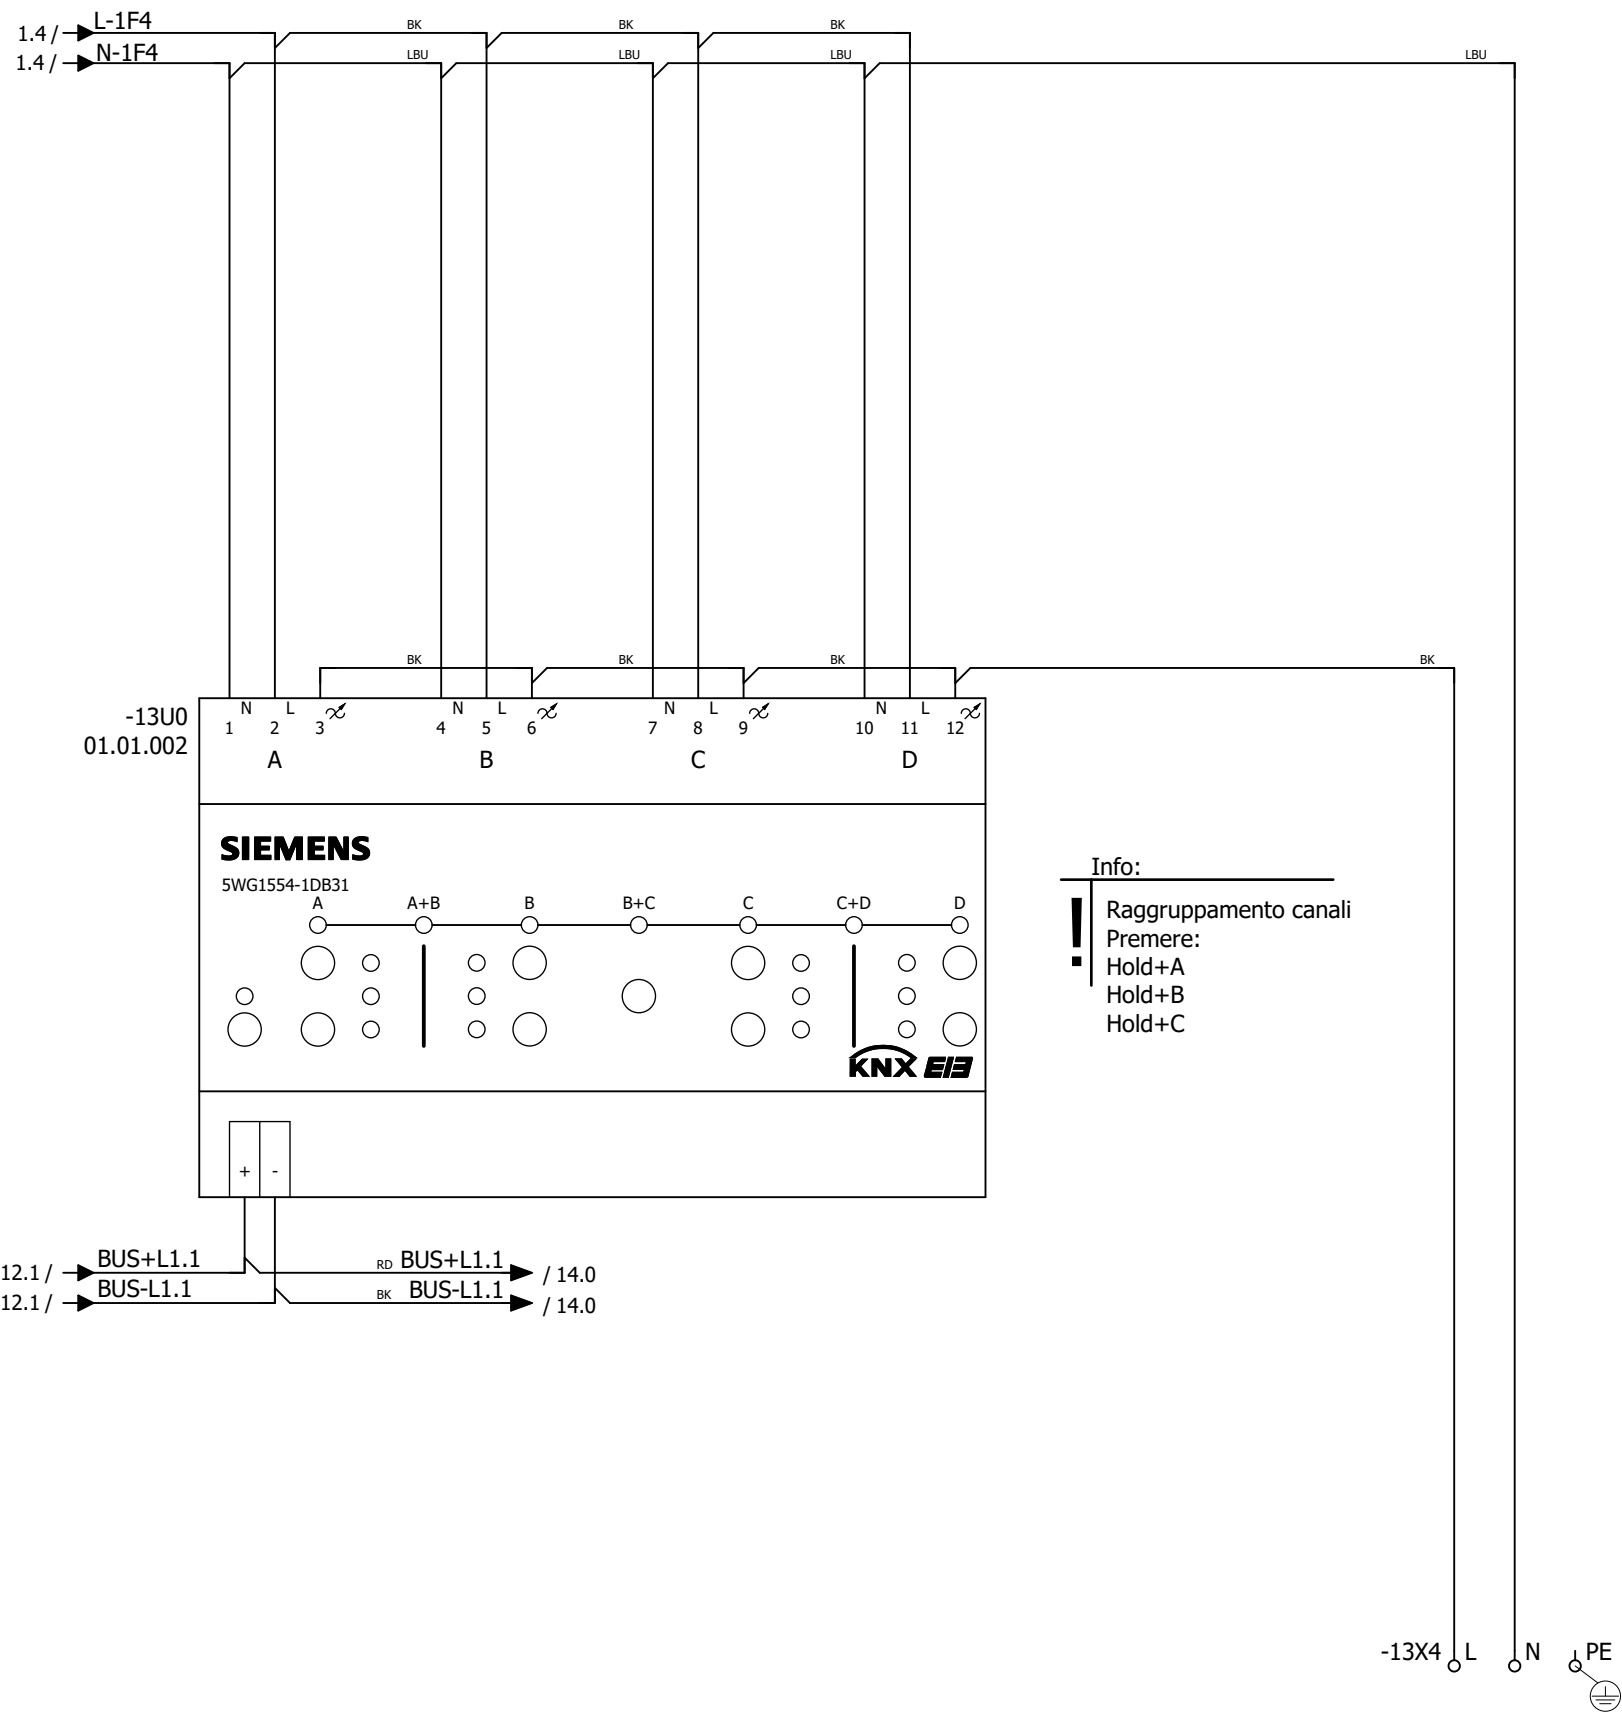


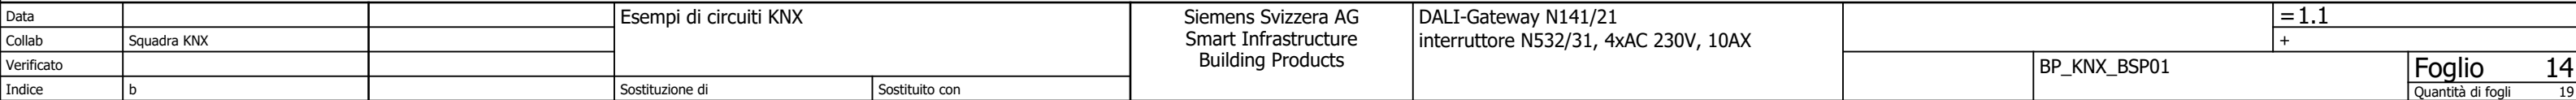


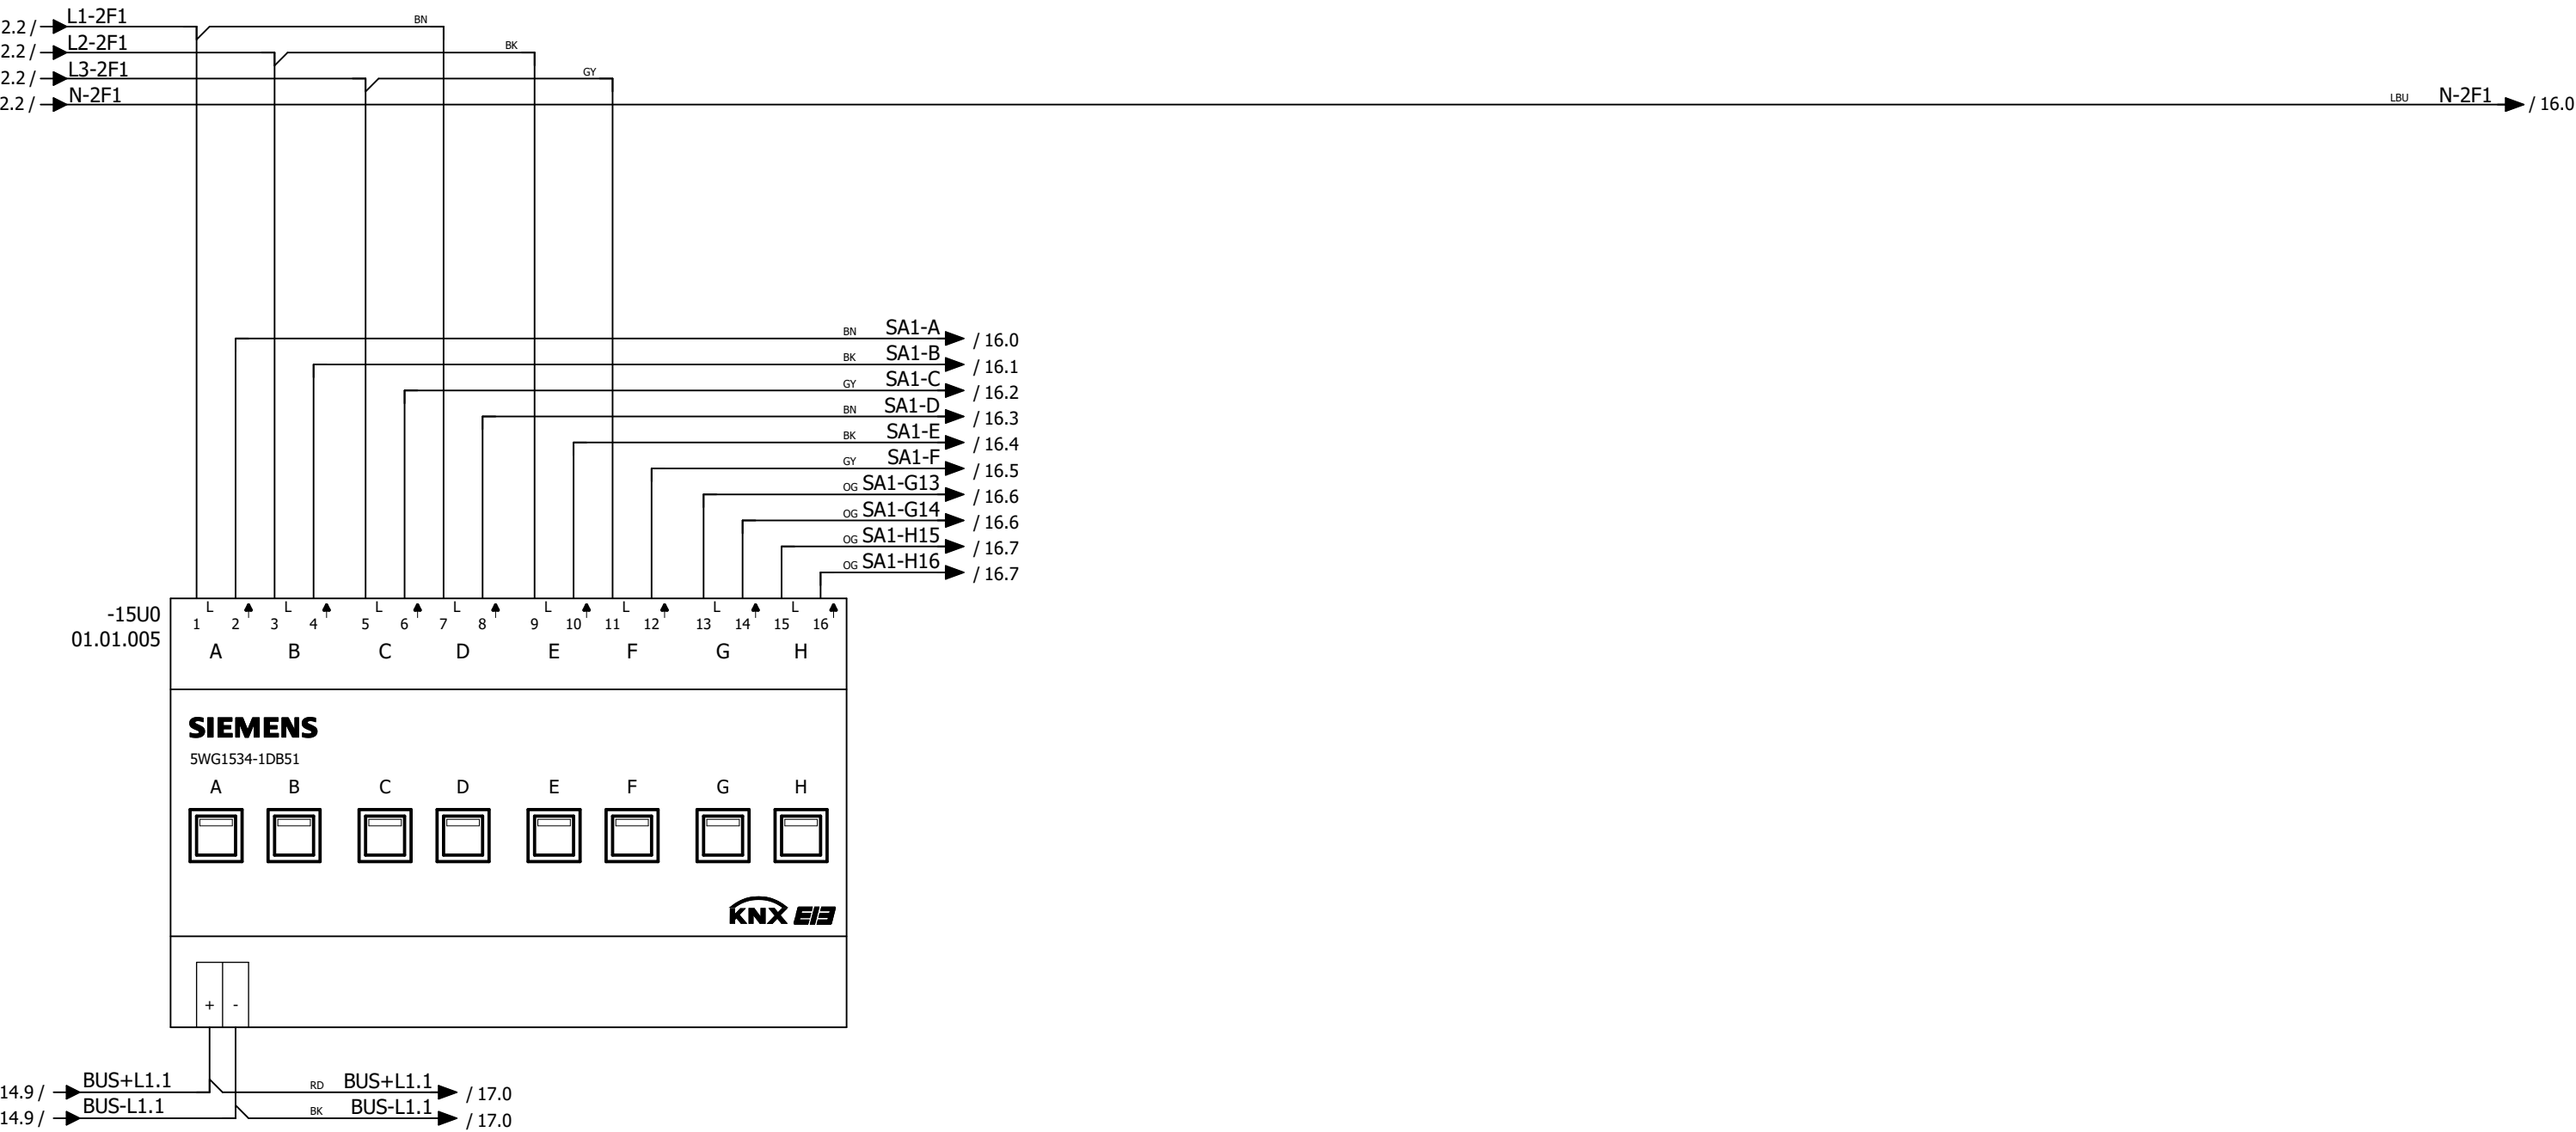


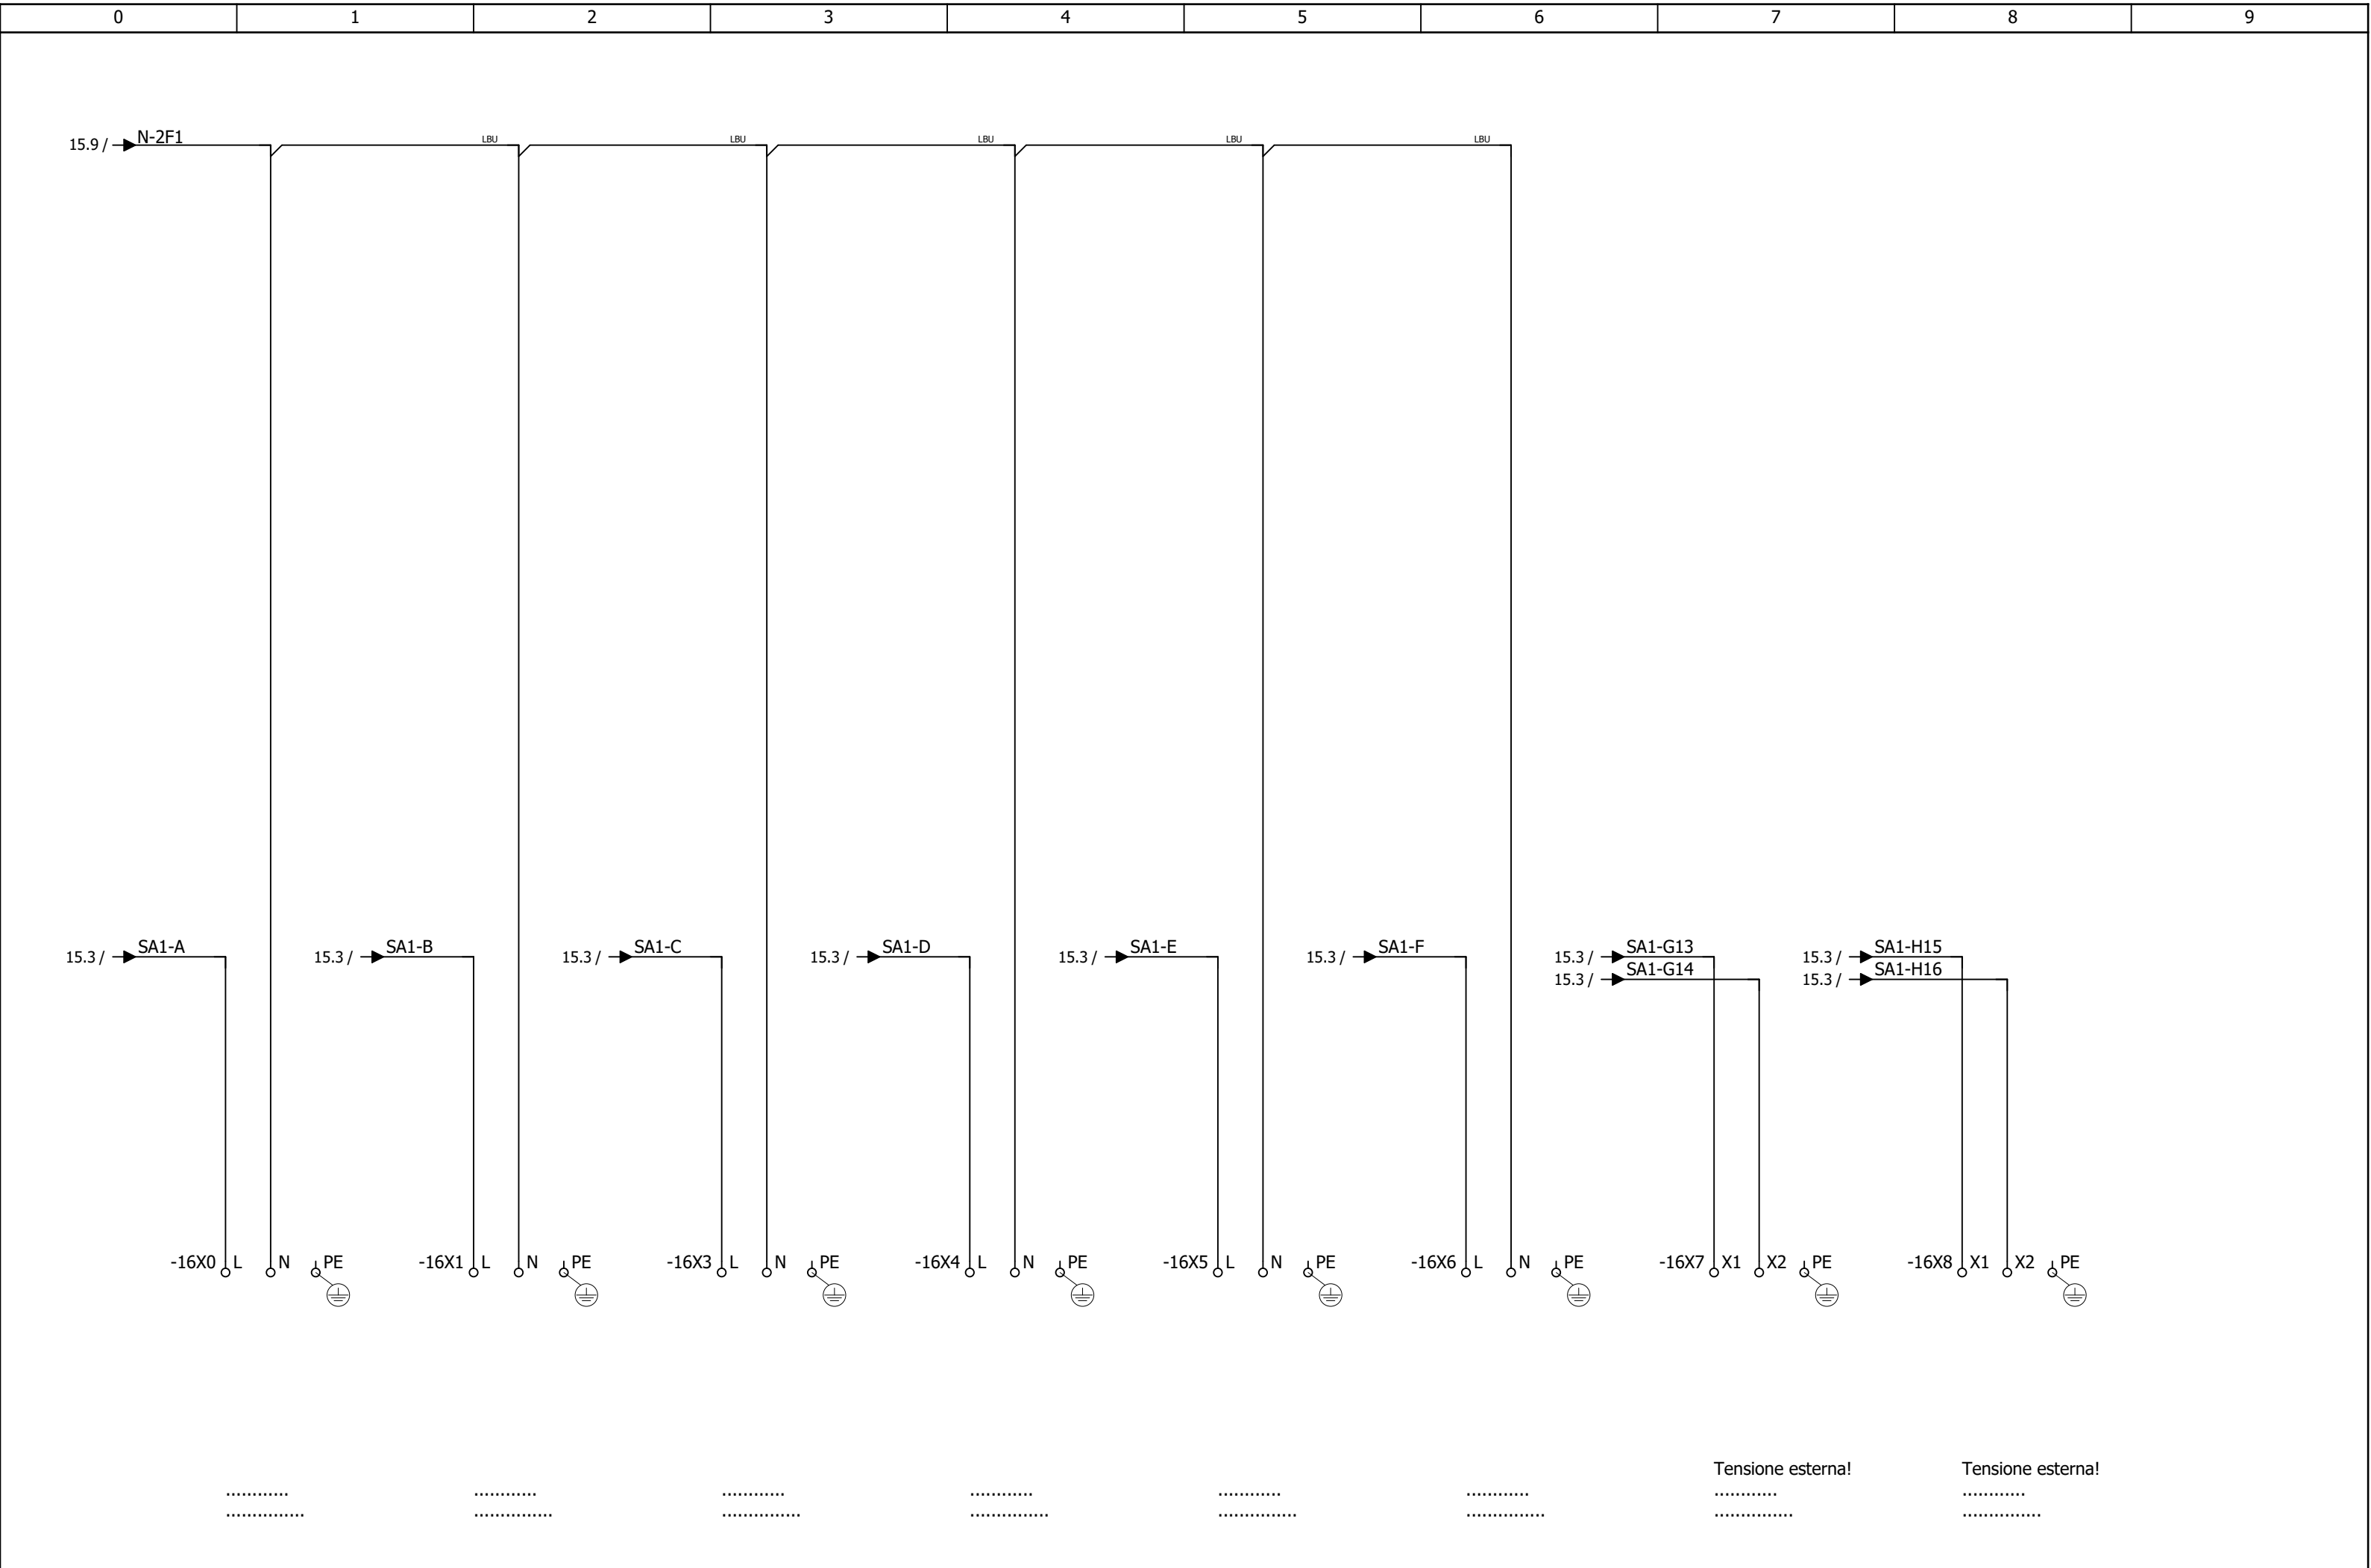


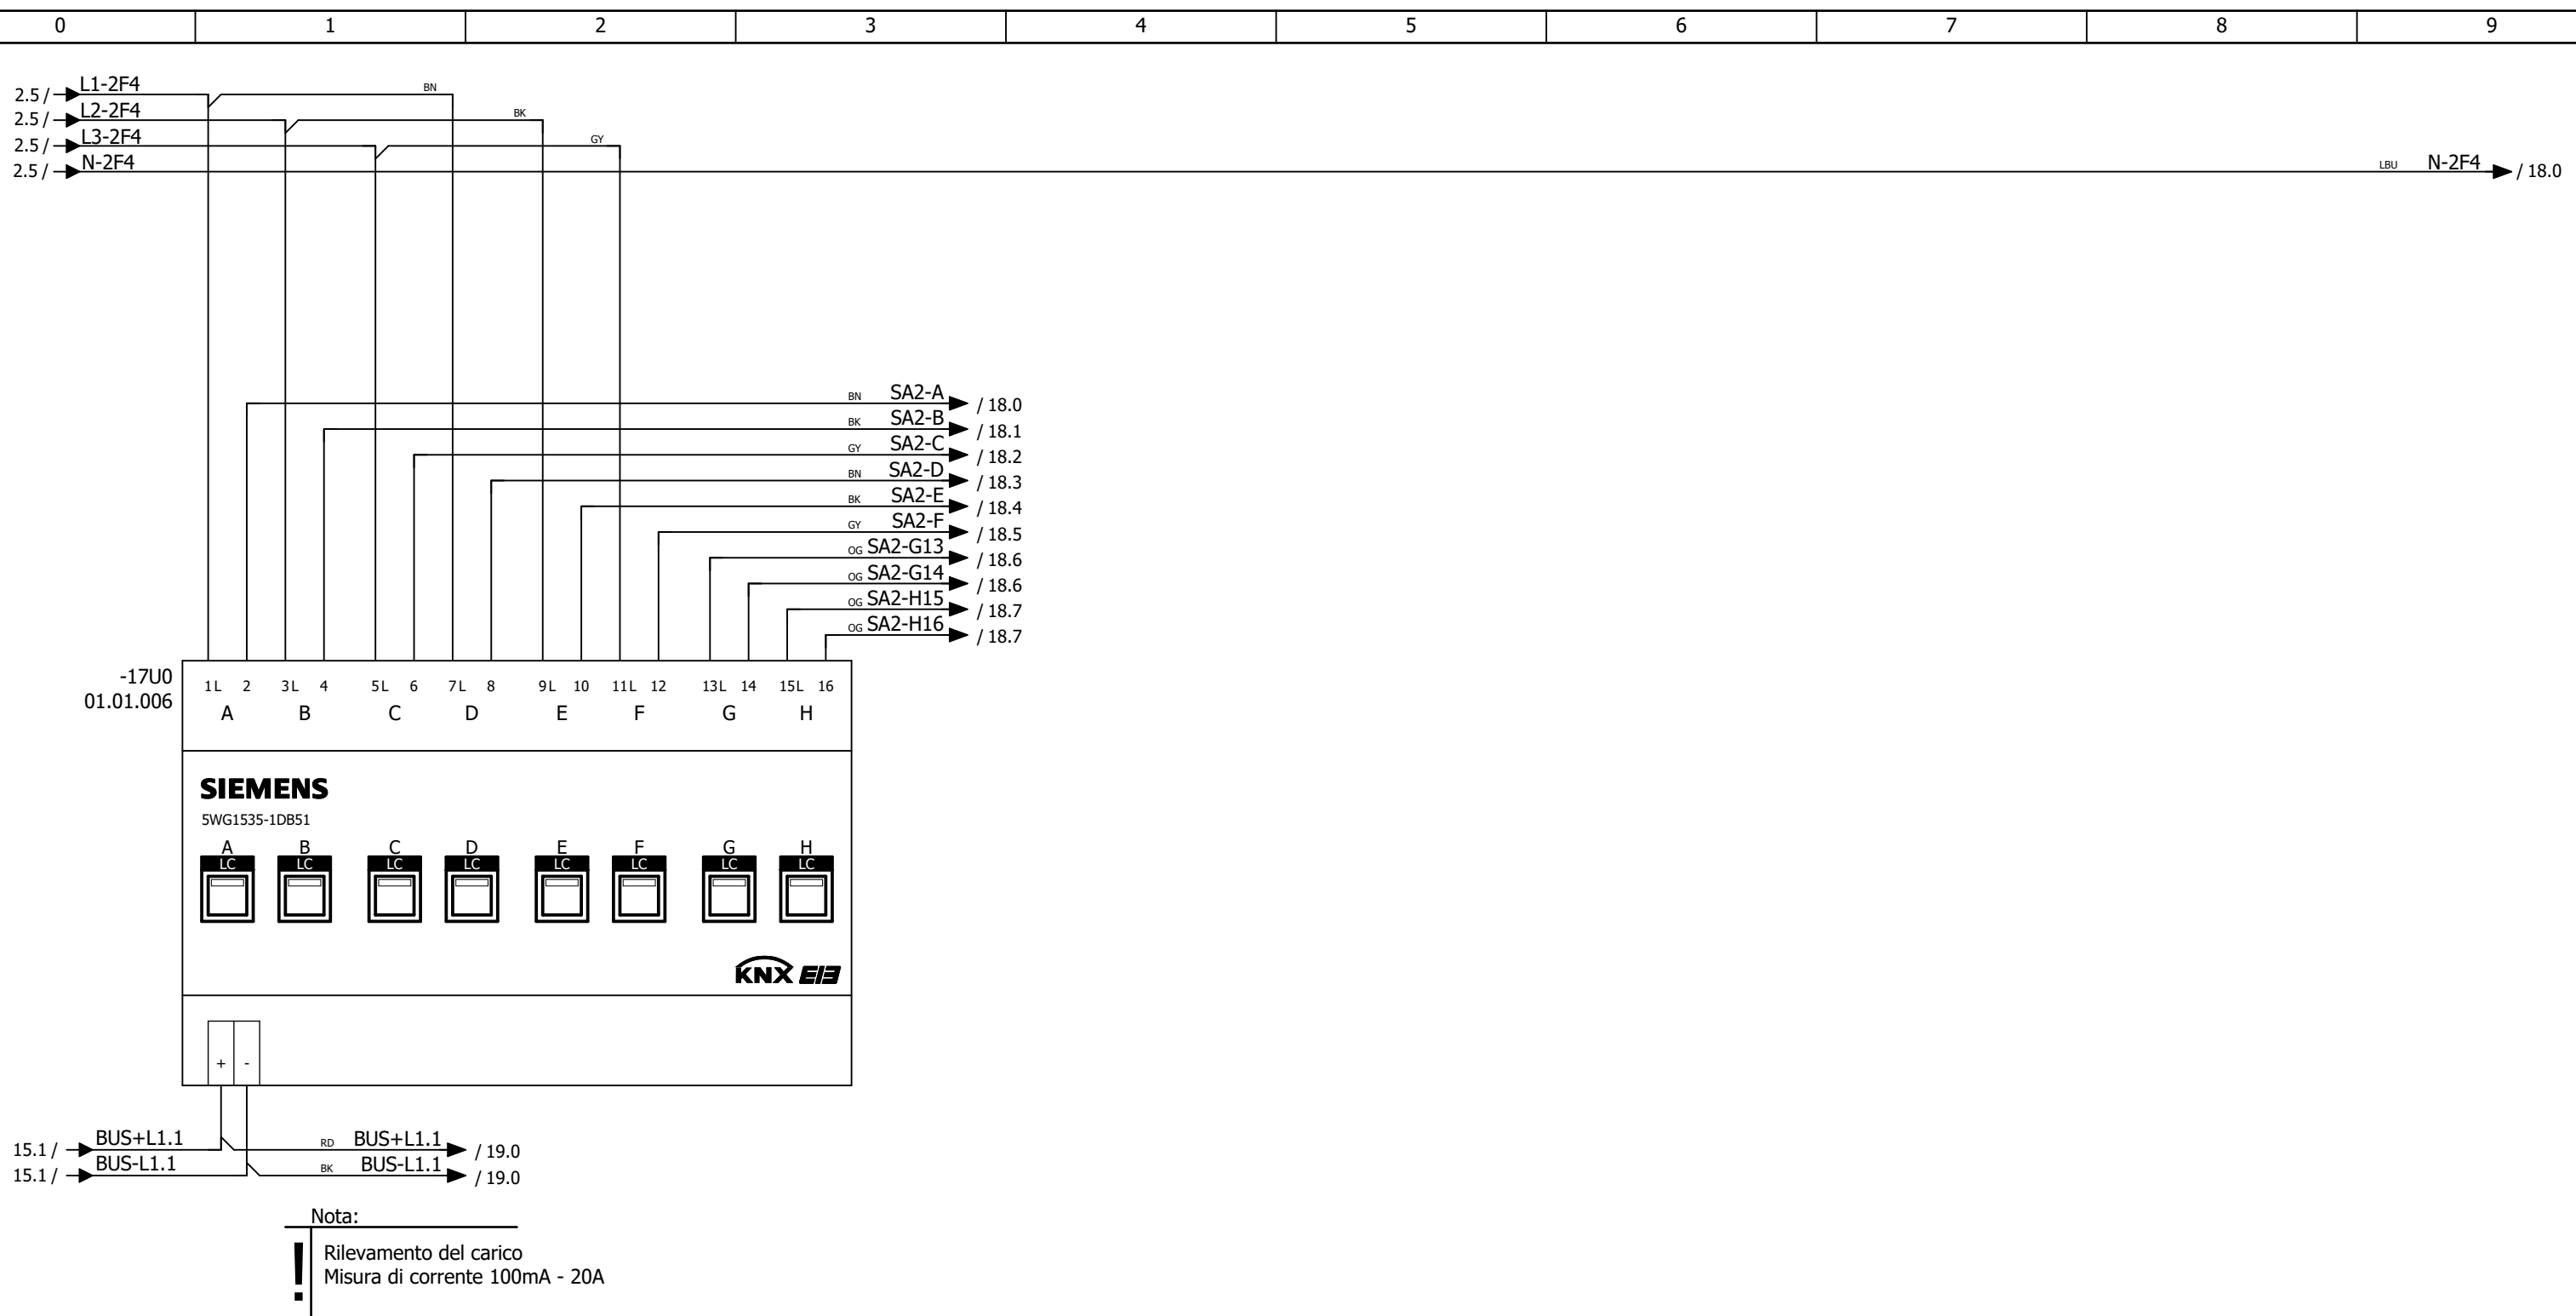


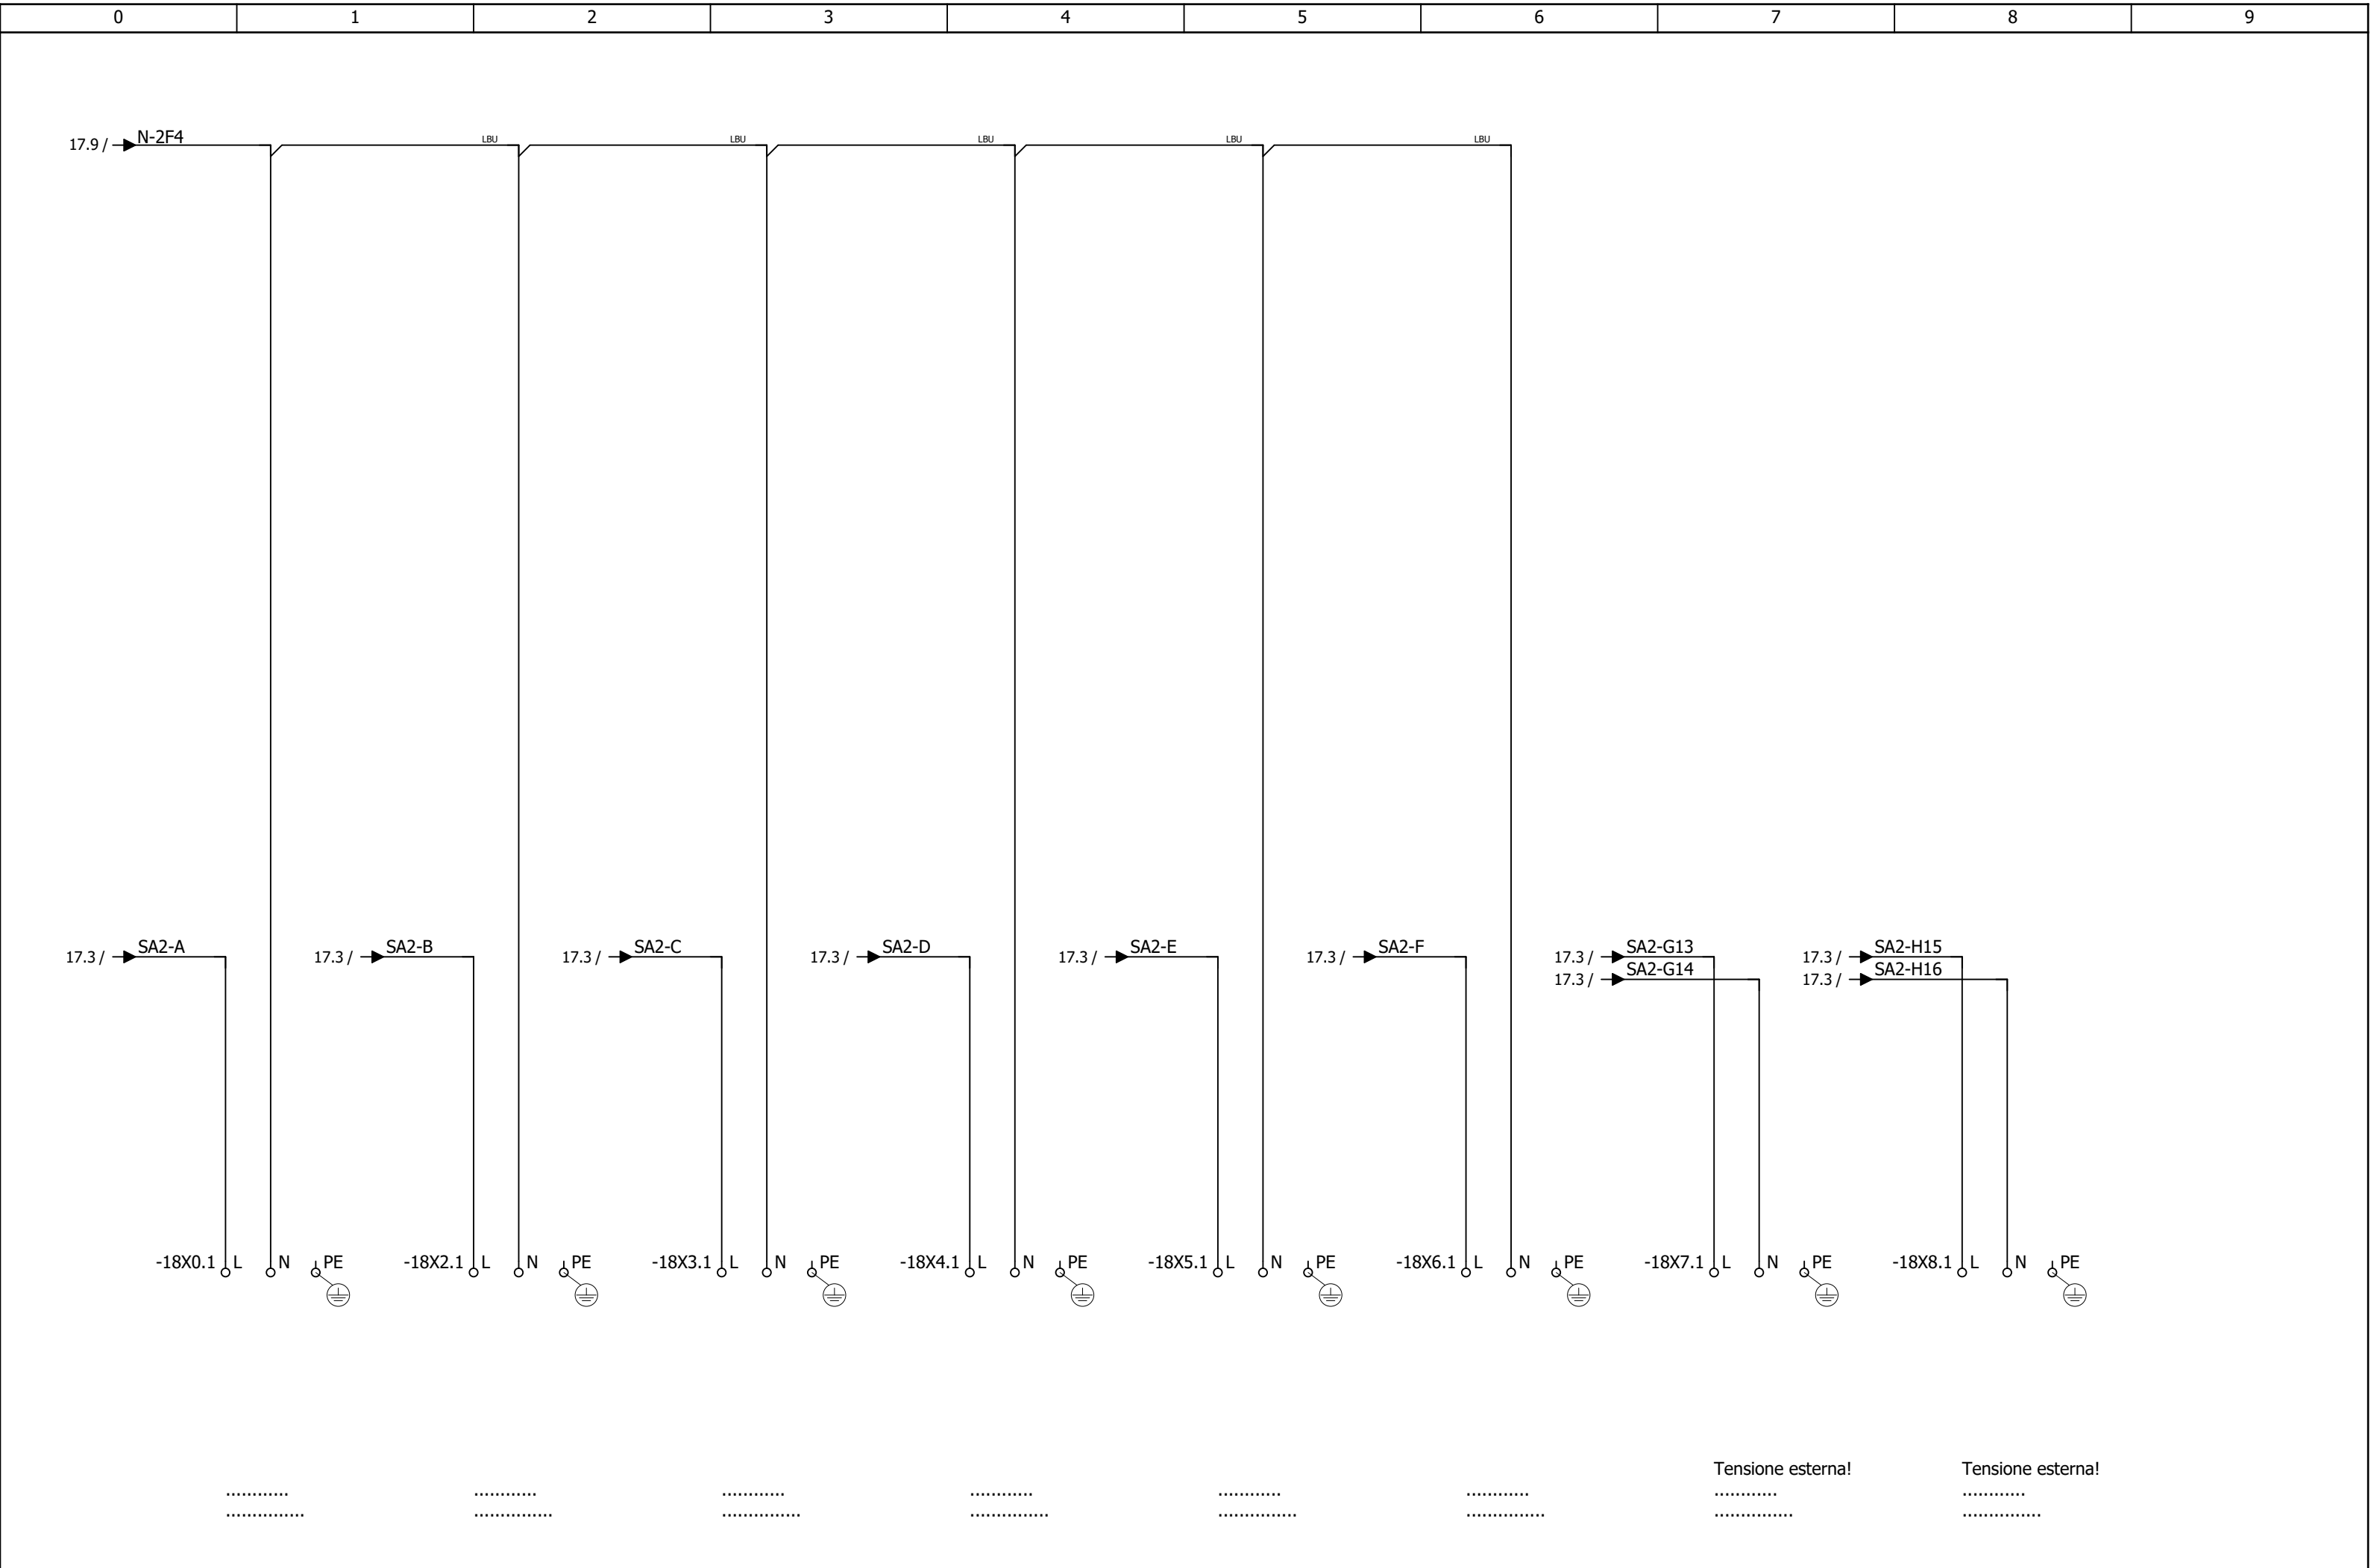

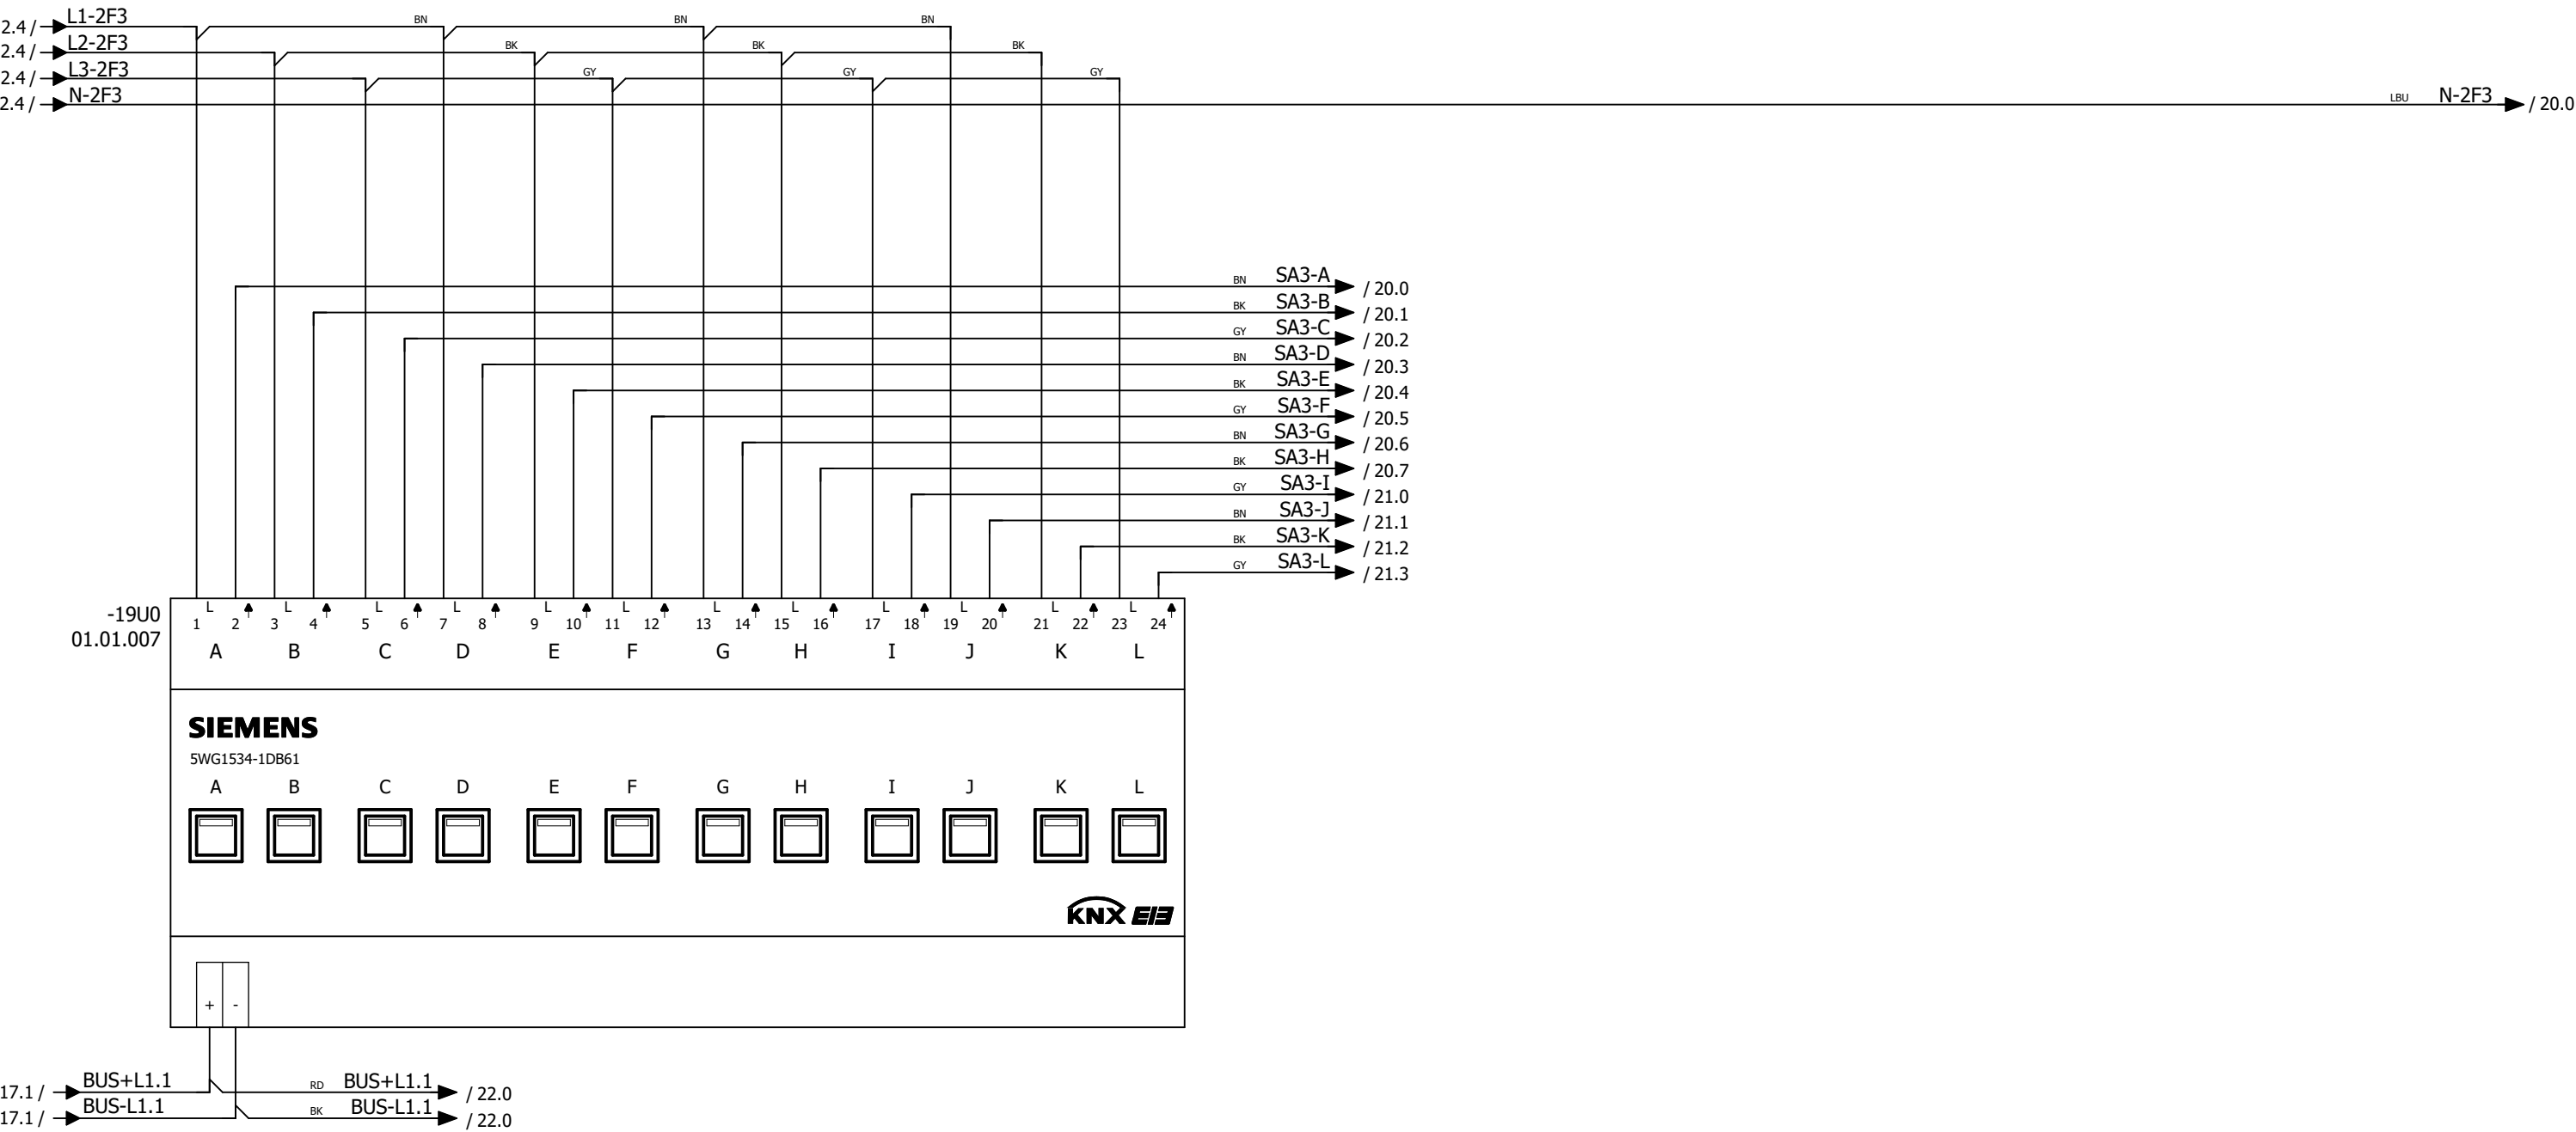

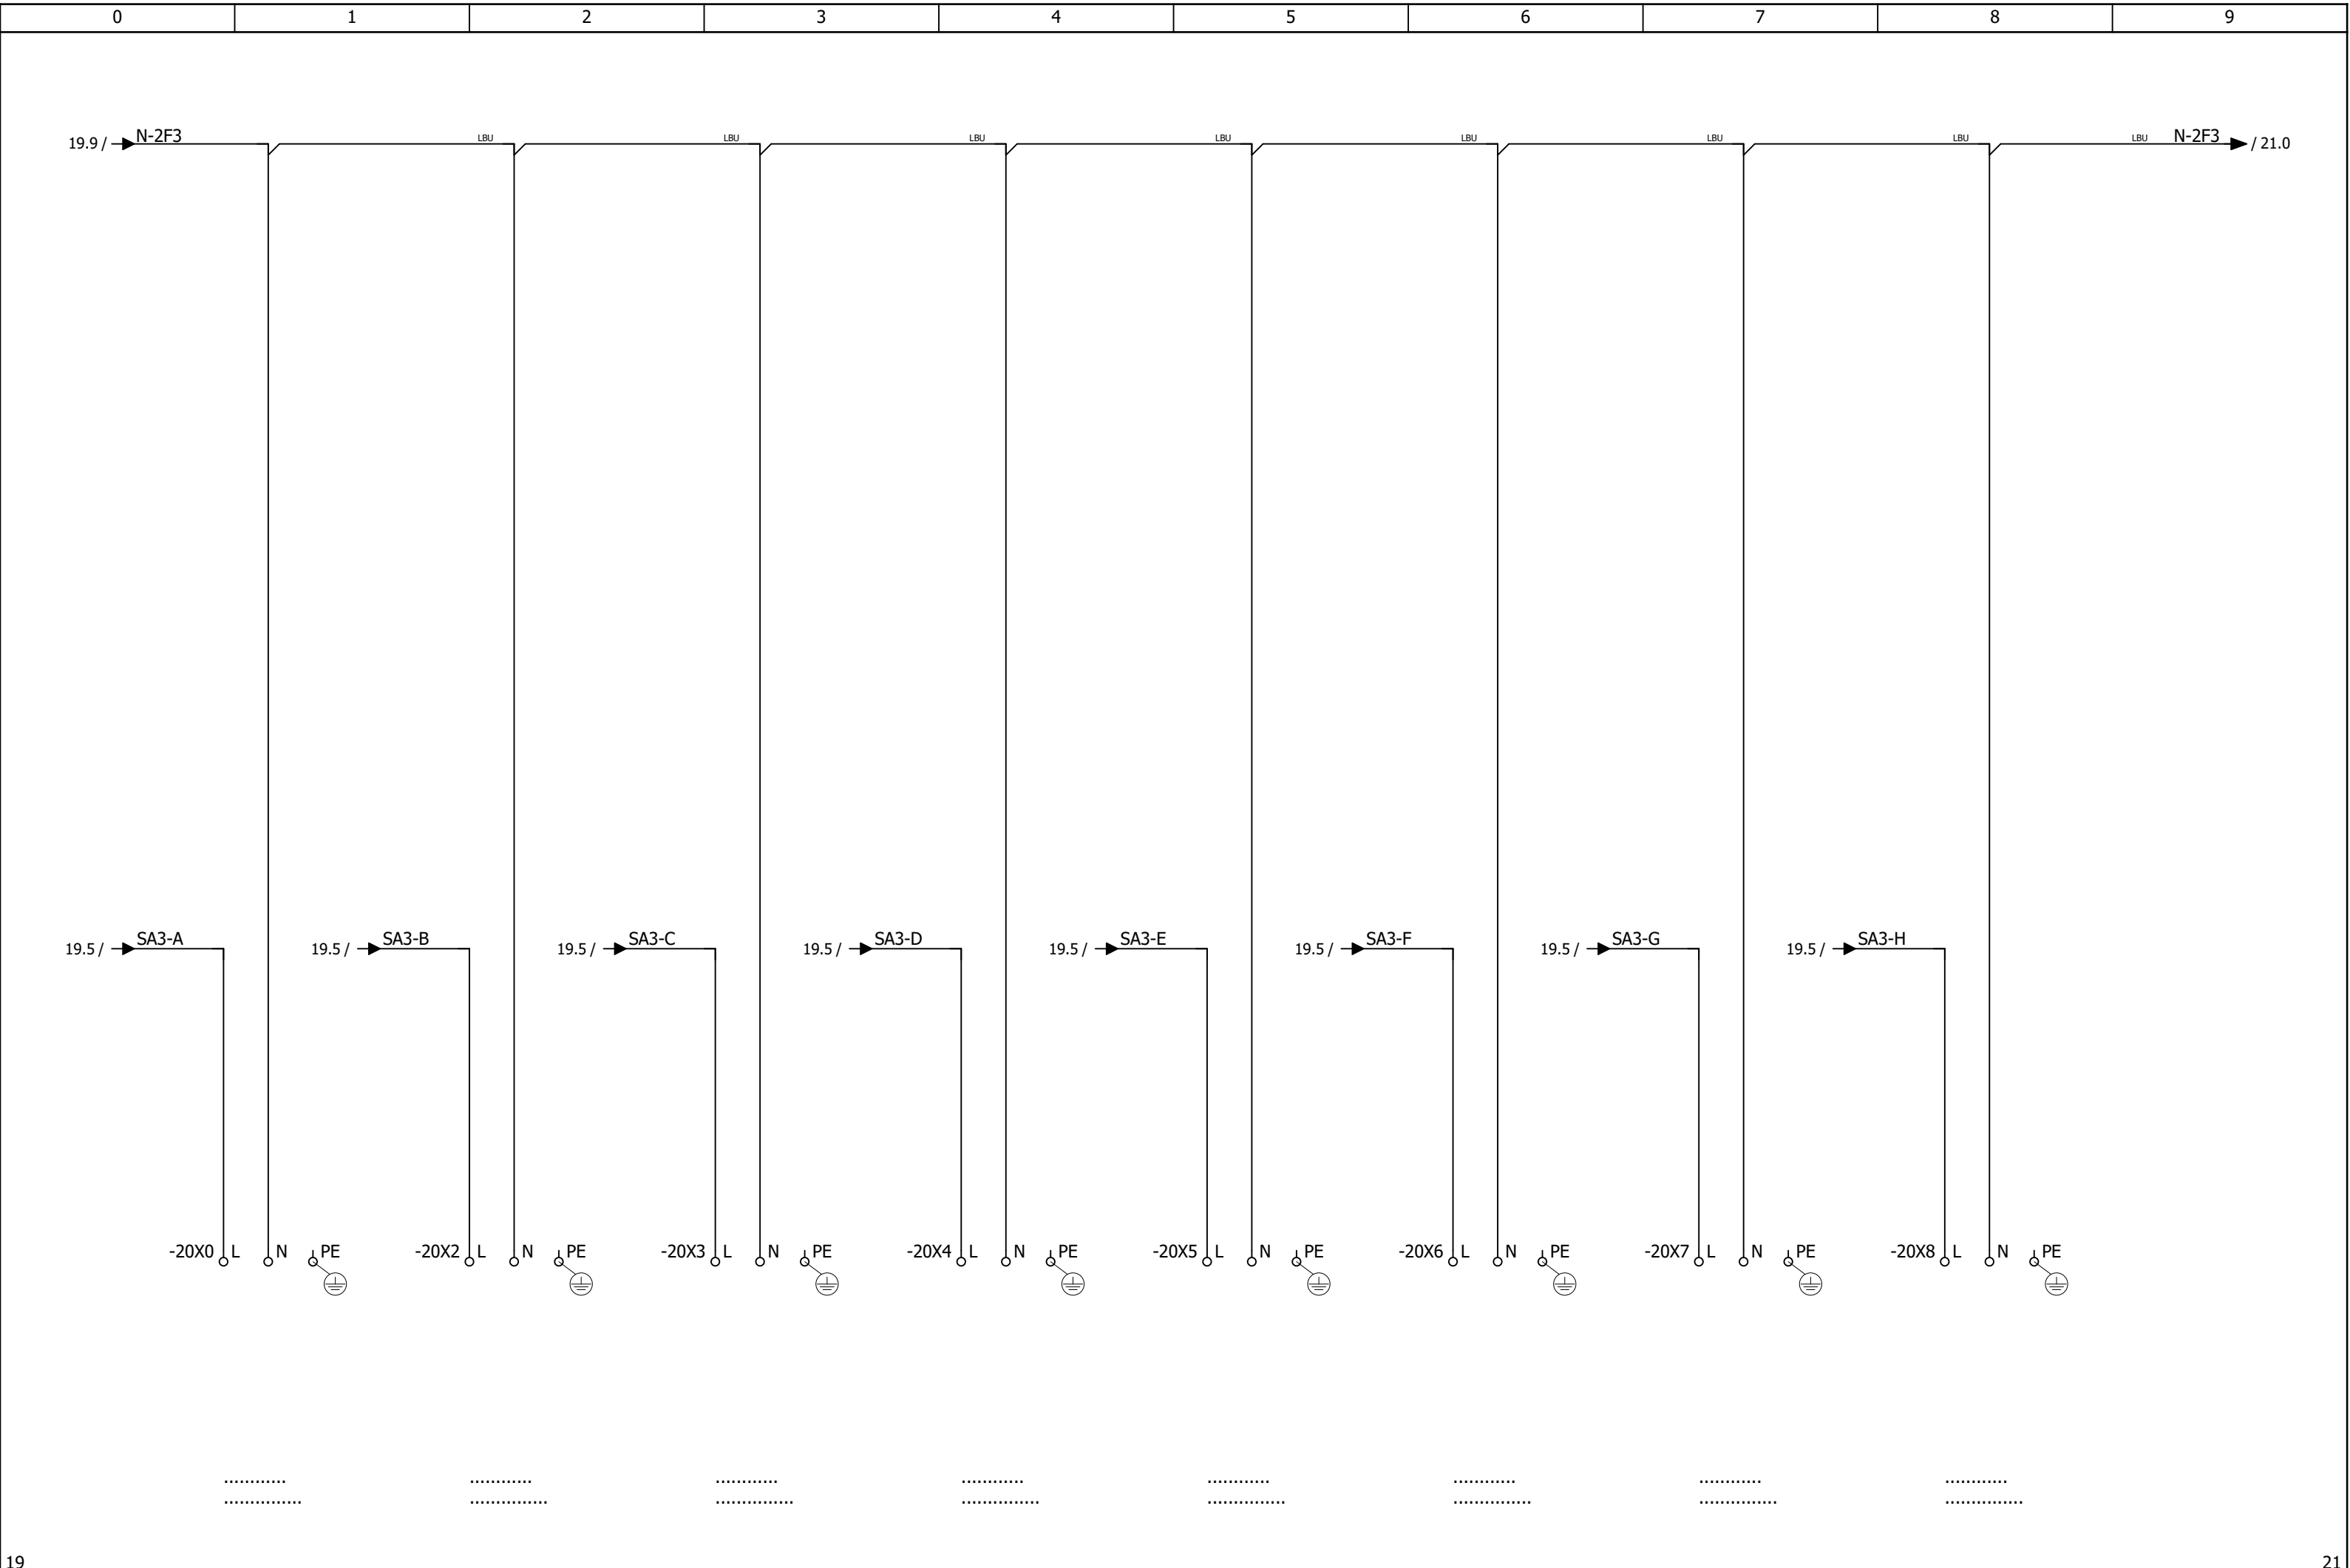

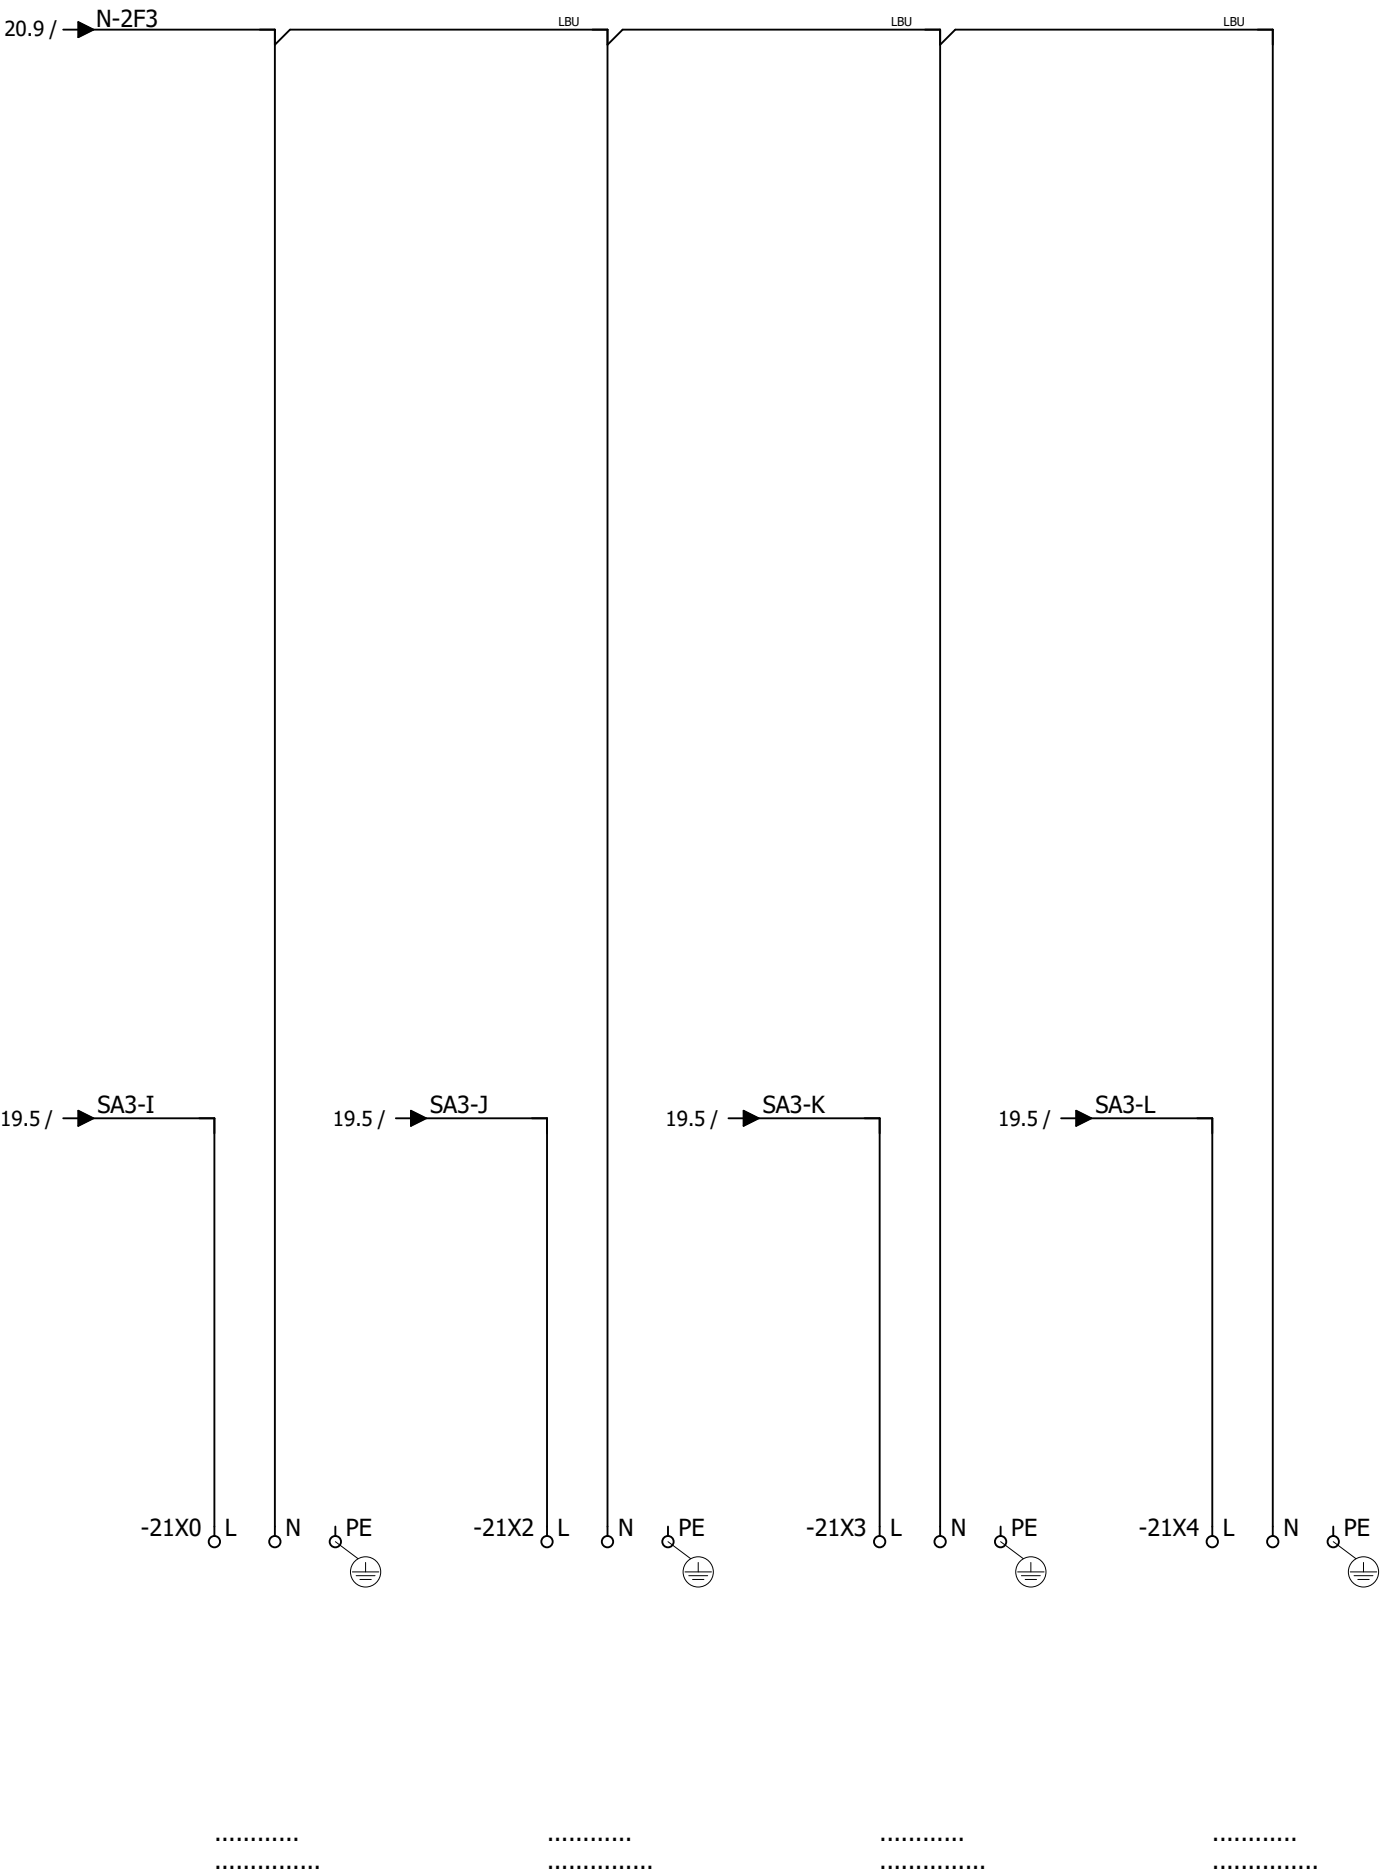

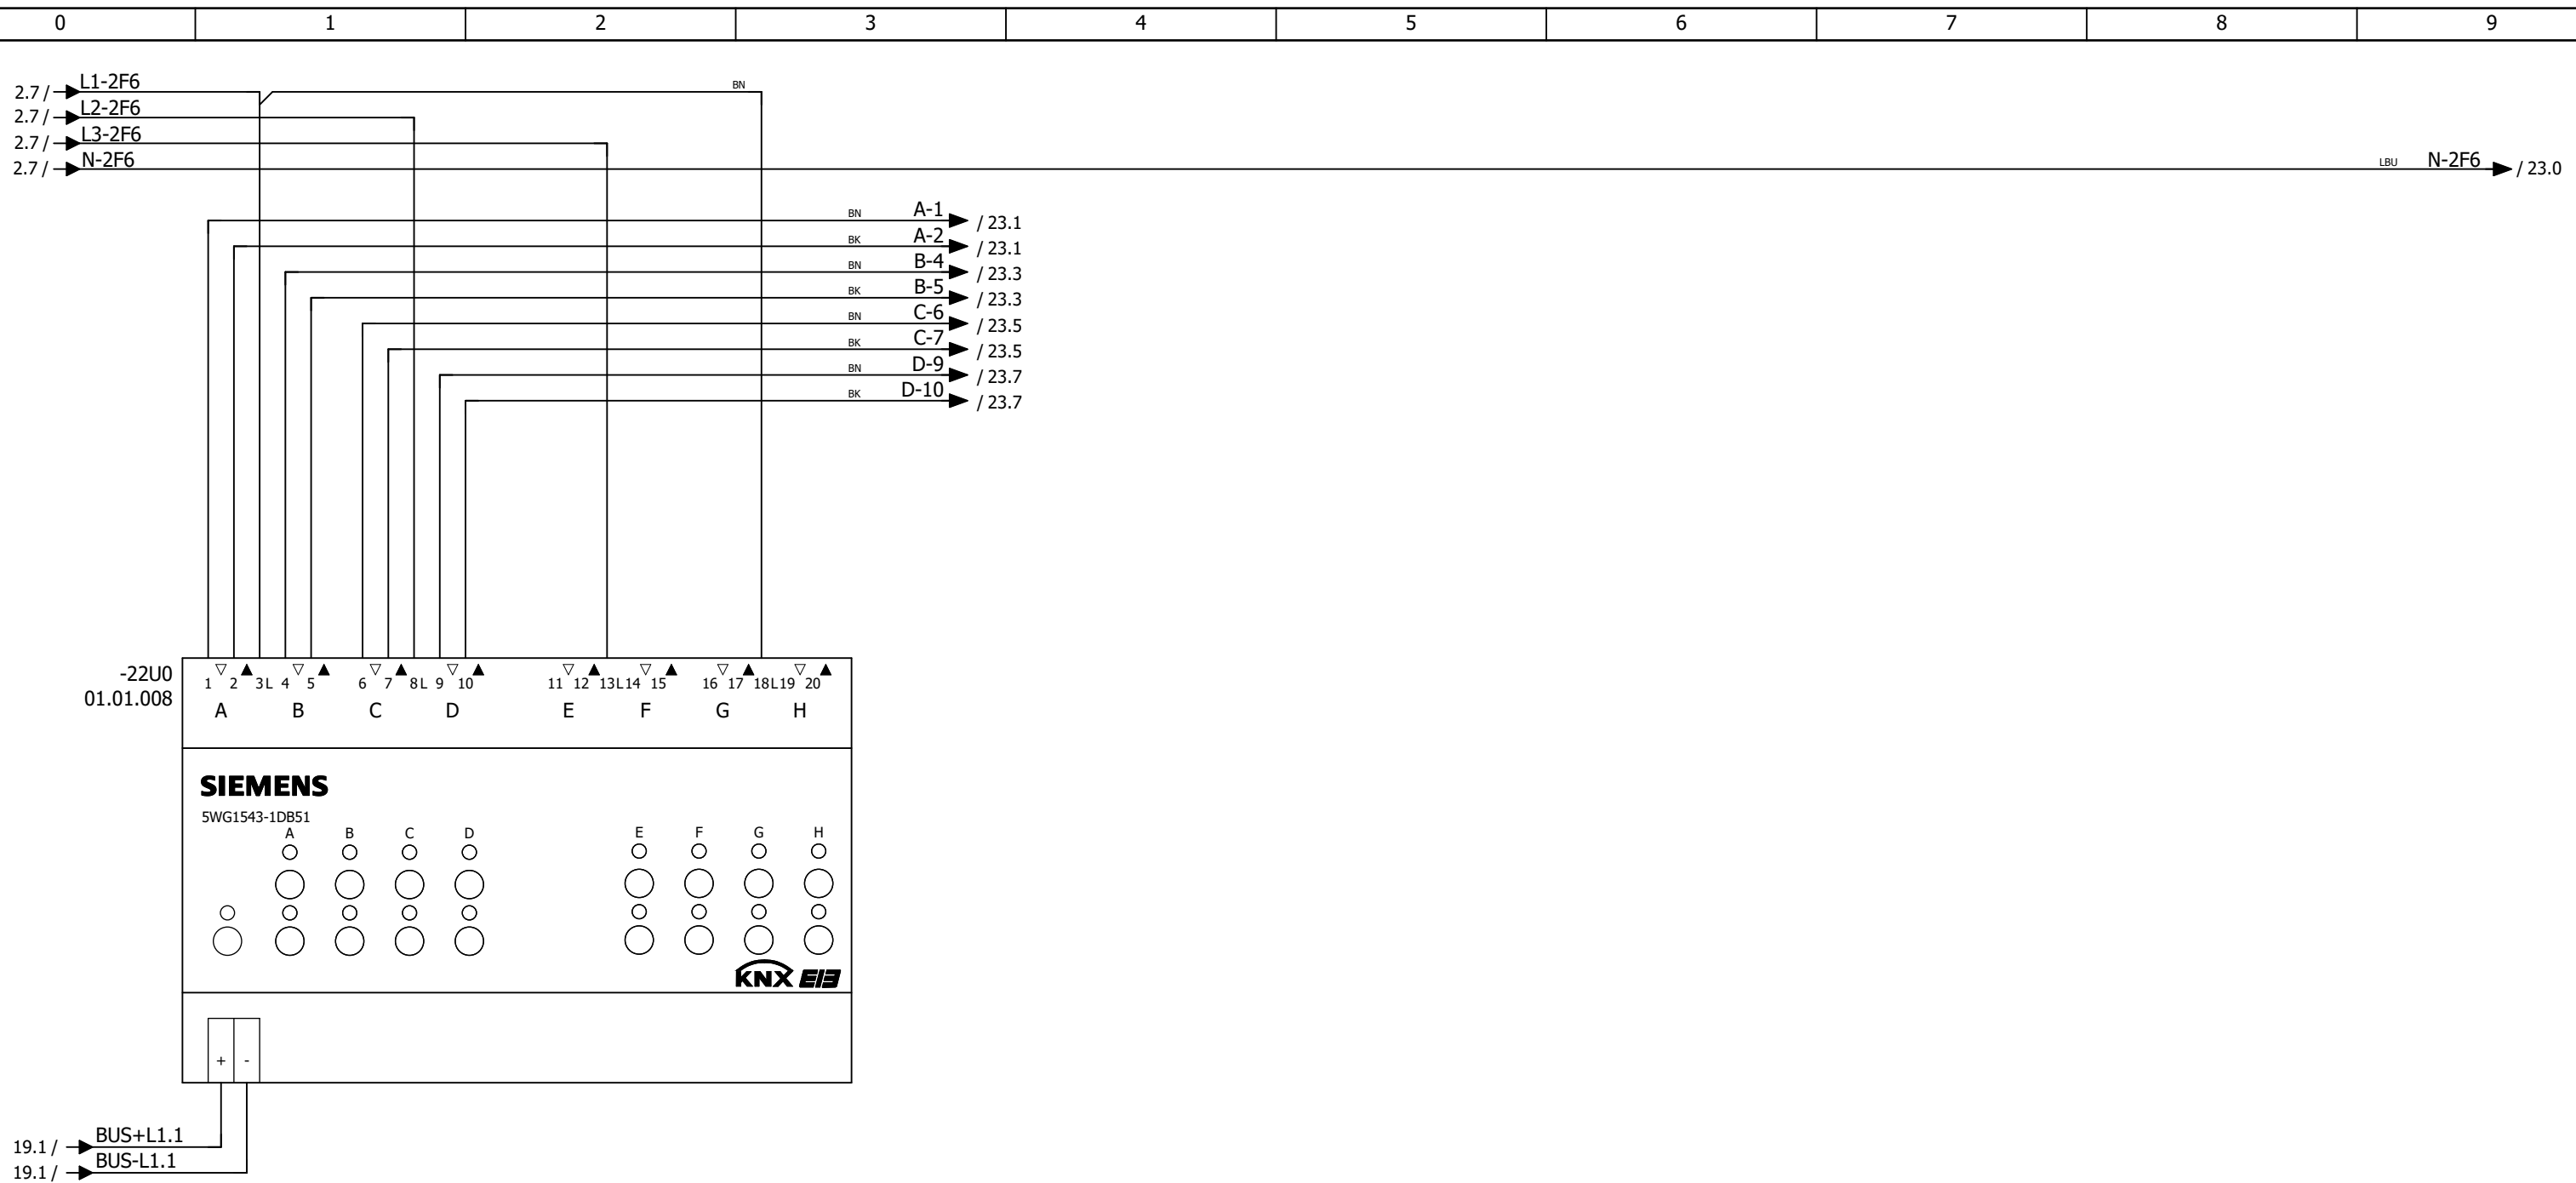

Nota:

- Con rilevamento della posizione finale
- Comando di tapparelle, avvolgibili e azionamenti di botole di ventilazione per max 230VAC
- Relè elettromeccanicamente interbloccati fino a 6A

